


DRH 25-9 R


Zástavbová situace v potrubí

Ve vyobrazení je znázorněna instalace elektroohřívače ve ventilačním systému. Především je zde ukázáno použití komponent (teplotní čidla, hlídač rozdílu tlaku).

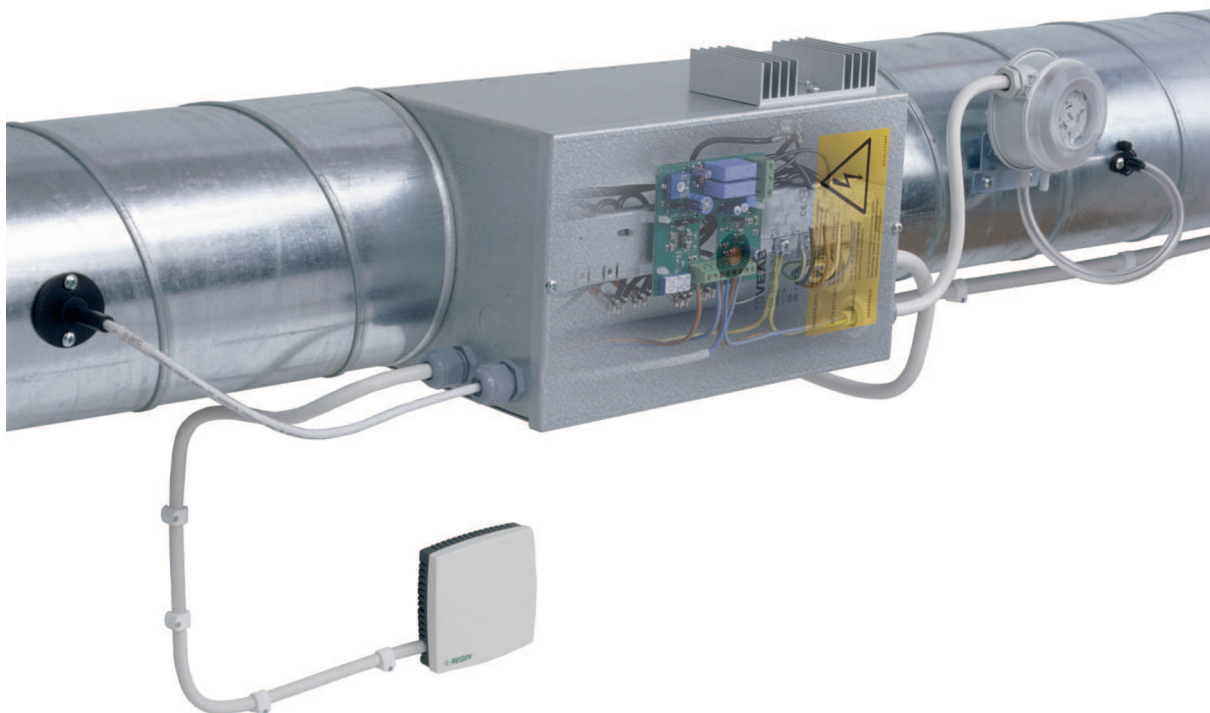

- ① Kanálové čidlo FL 30 P (obsaženo v dodávce)
- ② Kanálové čidlo FR 30 P (obsaženo v dodávce)
- ③ Elektrický ohřívač vzduchu s regulací
- ④ Hlídač rozdílu tlaku DW 1000
- ⑤ Trubka

Konstantní teplota prostoru s čidly FR 30 P a FL 30 P

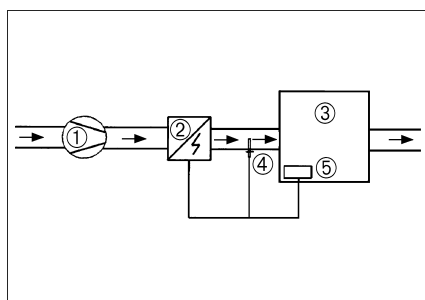

- ① Ventilátor
- ② Elektrický ohřívač vzduchu s regulací
- ③ Prostor
- ④ Kanálové čidlo FL 30 P
- ⑤ Prostorové čidlo FR 30 P