POKYNY PRO MONTÁŽ

# ERM 22 Ex t/60 Hz

## Instalace do vzduchového vedení

- Ilustrace znázorňuje instalaci ventilátoru ERM-Ex v potrubním systému.
- Pro přichycení ventilátoru na stěnu nebo strop použít patku FUM. Upevňovací patku lze pomocí přiložených šroubů umístit na obvodu ventilátoru v libovolné poloze.

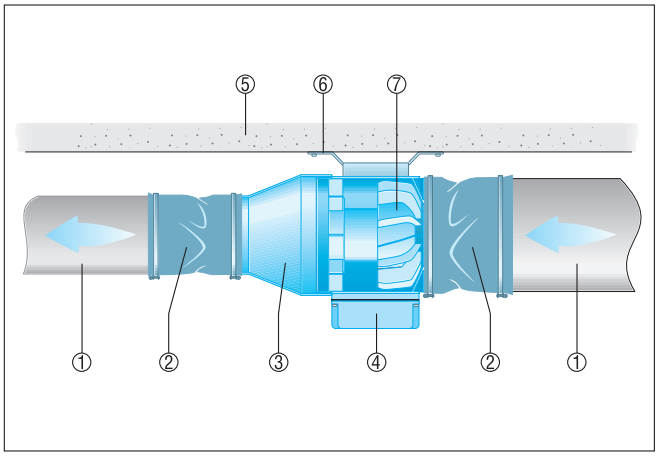


① Potrubí, nutno zajistit
② Elastická manžeta ELM-Ex
③ Redukční díl REM-Ex
④ Svorkovnice
⑤ Strop, držák
⑥ Upevňovací patka FUM
⑦ Ventilátor ERM-Ex

## Instalace na konci potrubí, volné sání

- Ilustrace znázorňuje instalaci ventilátoru ERM-Ex na konci potrubí.
- Pro přichycení ventilátoru na stěnu nebo strop použít patku FUM. Upevňovací patku lze pomocí přiložených šroubů umístit na obvodu ventilátoru v libovolné poloze.
- Při výtlaku do volného prostoru použít ochrannou mřížku SGM-Ex.

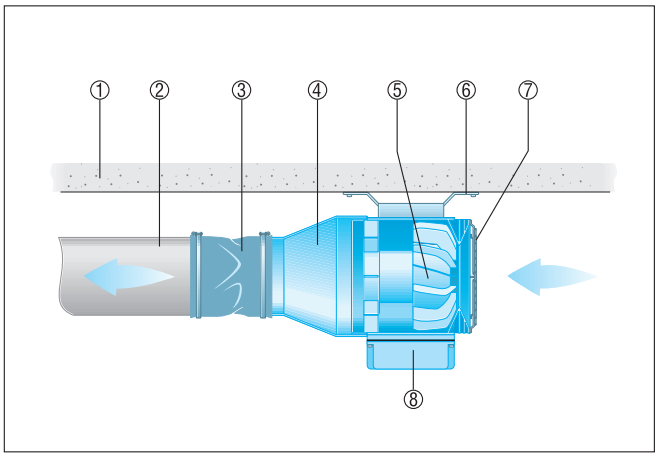


① Strop, držák
② Potrubí, nutno zajistit
③ Elastická manžeta ELM-Ex
④ Redukční díl REM-Ex
⑤ Ventilátor ERM-Ex
⑥ Upevňovací patka FUM
⑦ Ochranná mřížka SGM-Ex
⑧ Svorkovnice