


## DRH 25-9 R


### Situation d'installation dans le système de canalisation

Le graphique montre l'installation du réchauffeur d'air électrique dans le système de ventilation. Notamment l'utilisation des composants (sonde de température, contrôleur de différence de pression) y est présentée.

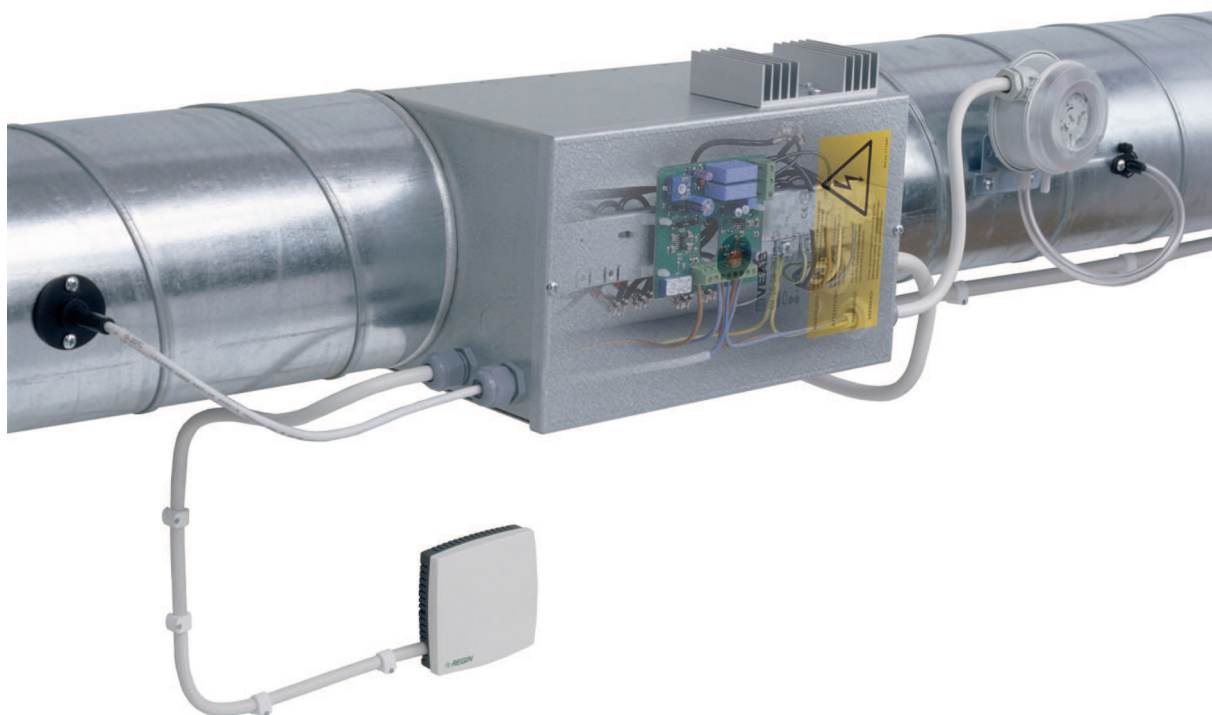

- ① Sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P (fournie)
- ② Sonde pour pièce FL 30 P (fournie)
- ③ Réchauffeur d'air électrique avec régulateur intégré
- ④ Contrôleur de différence de pression DW 1000
- ⑤ Gaine

### Température ambiante constante avec sonde pour pièce FR 30 P et sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P

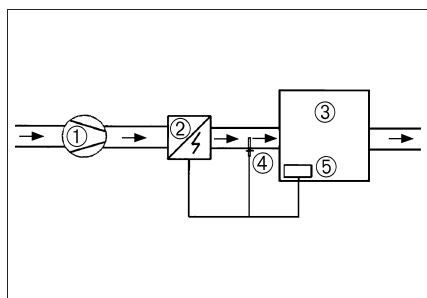

- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique avec régulateur intégré
- ③ Pièce
- ④ Sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P
- ⑤ Sonde pour pièce FR 30 P