


## DZR 45/6 B Ex t

### Ugradnja u ventilacijski kanal

- Preporučeni razmak od sljedećeg kalupa najmanje 3-5 x promjer cijevi "D"
- Pri suženju poprečnog presjeka: Promjer cijevi "d" = maks. 0,75 x promjer cijevi "D", kut nagiba 6-8°

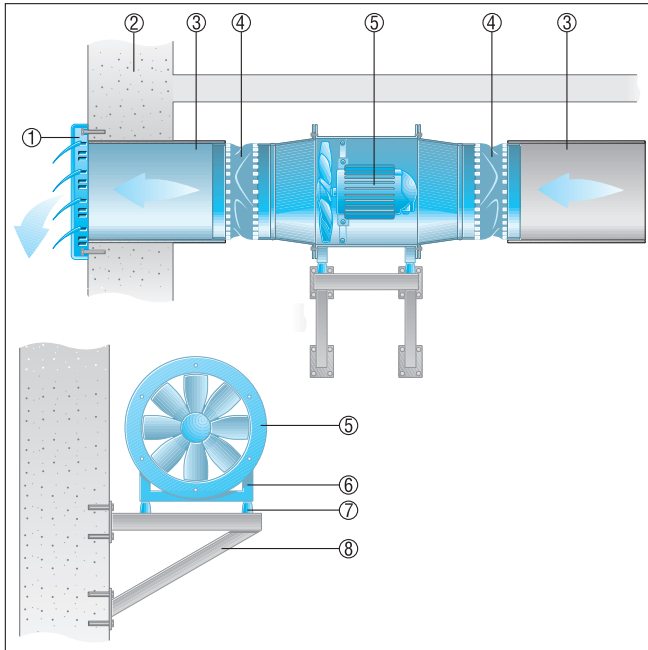

- ① Žaluzina, samoaktivirajuća
- ② Vanjski zid
- ③ Ventilacijski kanal, na mjestu ugradnje
- ④ Elastična fleksibilna spojnica ELA..-Ex
- ⑤ Ventilator
- ⑥ Postolja za montažu FU (1 komplet)
- ⑦ Prigušivač GP..
- ⑧ Nosač, na mjestu ugradnje