



Schema ožičenja za AWP ... i AWP... S



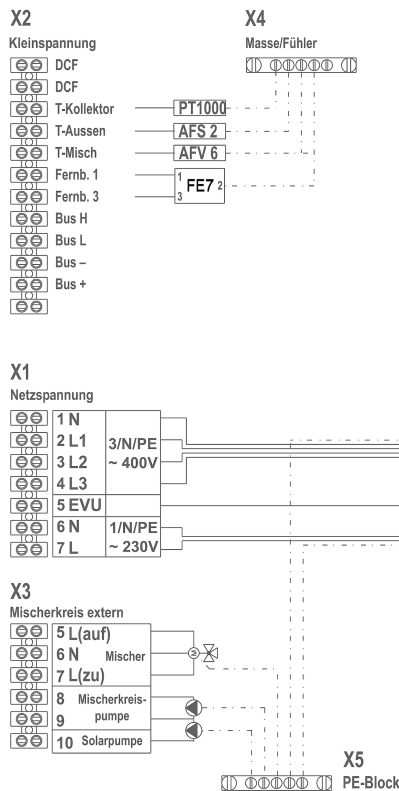

AWP 200 S

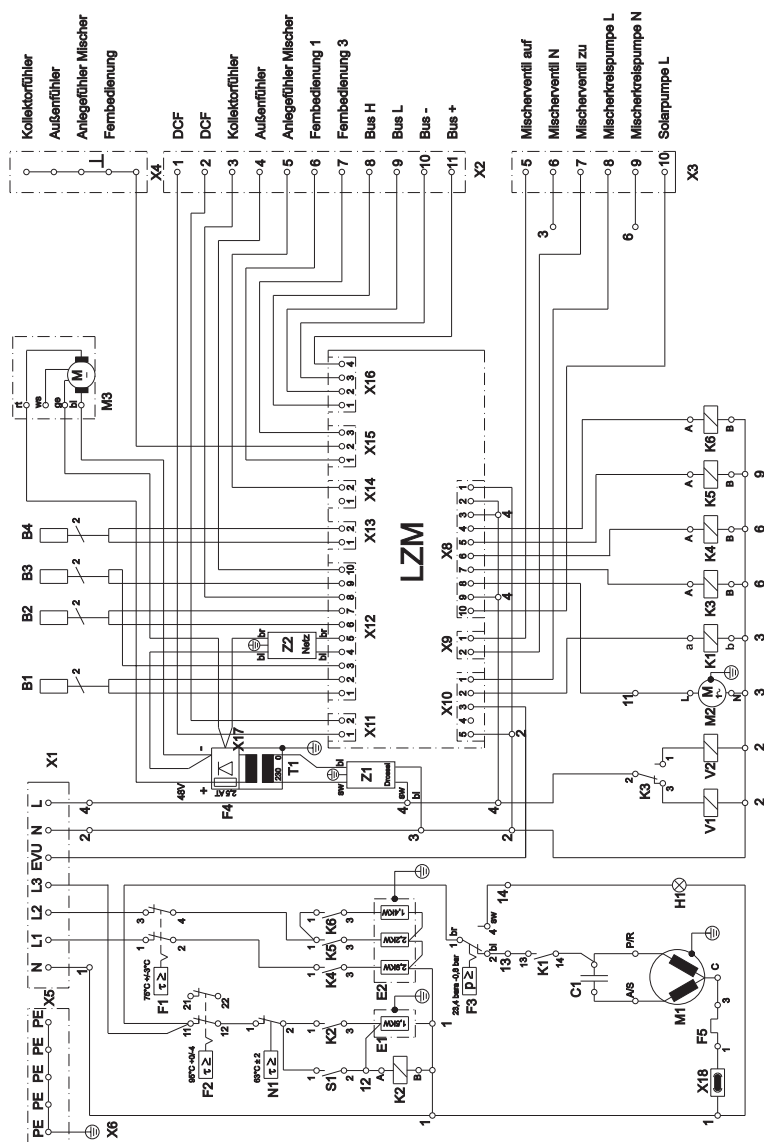

B1 - Osjetnik dolaznog toka
B2 - Osjetnik tople vode
B3 - Osjetnik povratnog toka
B4 - Osjetnik odmrzavanja
C1 - Radni kondenzator
E1 - Grijaći štap tople vode
E2 - Grijaći štap sustava grijanja
F1 - STB-grijanje
F2 - STB-topla voda
F3 - Graničnik tlaka
F4 - Osigurač mrežnog dijela
F5 - Klixon kompresor
H1 - Poruka o smetnji HD
K1 - Releј kompresora
K2 - Releј grijaćeg štapa tople vode
K3 - Releј prebacivanja topla voda/sustav grijanja
K4 - Releј stupanj grijanja 3 sustav grijanja
K5 - Releј stupanj grijanja 2 sustav grijanja
K6 - Releј stupanj grijanja 1 sustav grijanja
M1 - Kompresor
M2 - Cirkulacijska crpka
M3 - Ventilator za odsisni zrak
N1 - Regulator od 65° C
S1 - Tipkalo električnog grijaćeg štapa
T1 - Mrežni dio
V1 - Magnetni ventil sustava grijanja
V2 - Magnetni ventil tople vode
X1 - Mrežni priključci
X2 - Mali napon vanjski
X3 - Krug mješača vanjski
Z1 - Prigušivač buke (prigušnica)
Z2 - Prigušivač buke (mreža)
