


Mogućnosti namještanja DRH...

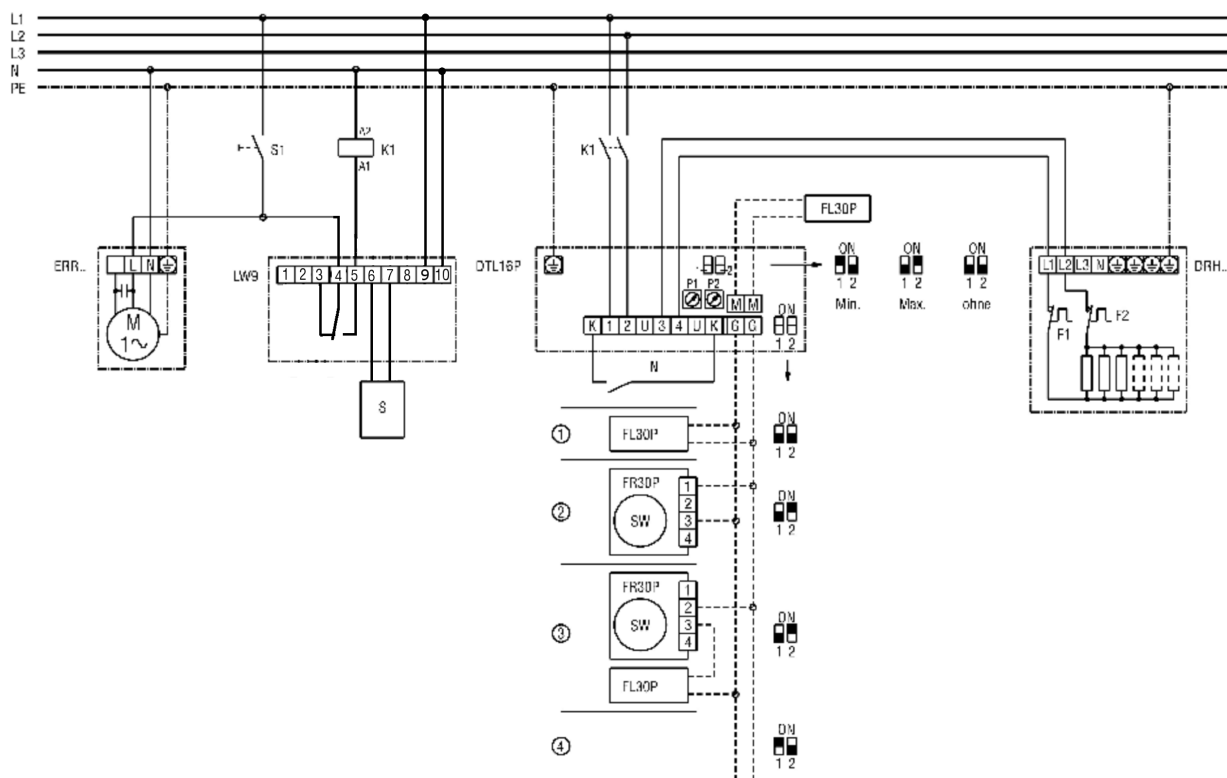

- S1 - Sustav uklj
- K1 Aktiviranje grijanja
- S - Osjetnik
- ERR - Radijalni cijevni ventilator
- LW 9 - Osjetnik strujanja zraka
- ETL 16 P Elektronički regulator temperature
- DTL 16 P Elektronički regulator temperature
- FL 30 P - Kanalni osjetnik za minimalno ili maksimalno ograničenje
- FR 30 P - Sobni osjetnik
- DRH - Električni grijač zraka
- F1 - Ograničivač temperature s ručnom poništavanjem
- F2 - Ograničivač temperature s automatskim poništavanjem
- N - Noćno smanjenje
- ① Vanjski kanalni osjetnik i unutrašnji regulator zadane vrijednosti u ETL 16 P
- ② Vanjski sobni osjetnik i vanjski regulator zadane vrijednosti
- ③ Vanjski kanalni osjetnik i vanjski regulator zadane vrijednosti
- ④ Unutrašnji sobni osjetnik i unutrašnji regulator zadane vrijednosti u DTL 16 P