


DTL 24 P

DTL 24 P u kombinaciji s kanalnim ventilatorom EPK / DPK i električnim grijačem zraka DHP




DTL 24 P

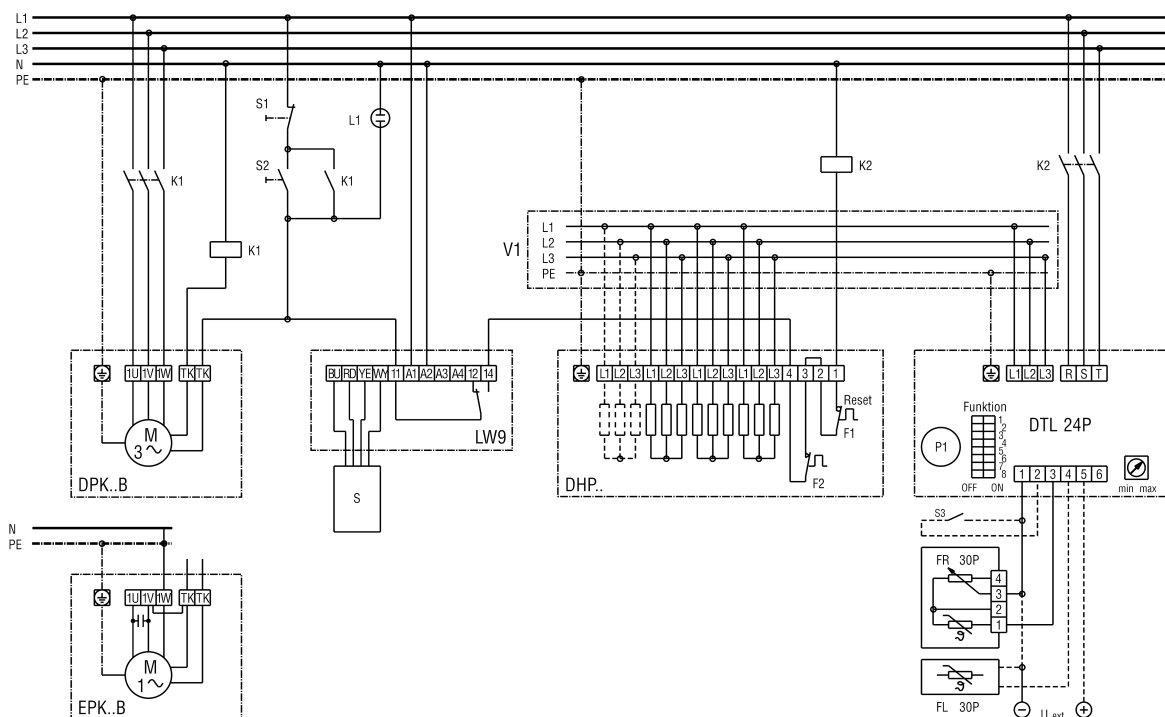

- S1 - Tipkalo sustav isklj
 - S2 - Tipkalo sustav uklj
 - K1 - Ventilator uklj (zaštita US16)
 - LW 9 - Osjetnik strujanja zraka
 - DHP.. - Električni grijač zraka
 - F1 - Ograničivač temperature
 - F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
 - K2 - Aktivacija grijanja (K2 na mjestu ugradnje)
 - DPK..B - Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja
 - EPK..B - Kanalni ventilator, jednofazna struja
 - Potenciometar
 - SW - Regulator zadane vrijednosti od 0 °C do 30 °C
 - Min - Minimalno ograničenje temperature usisnog zraka
 - Max - Maksimalno ograničenje temperature usisnog zraka
 - CT - Vrijeme ciklusa 6 - 120 sekundi
 - Sklopka za kodiranje
 - 1 - Gore (ON) = Unutrašnji regulator zadane vrijednosti
 - 1 - Dolje (OFF) = Vanjski regulator zadane vrijednosti
 - 2 - ON/OFF = Minimalno ograničenje uklj/isklj
 - 3 - ON/OFF = Maksimalno ograničenje uklj/isklj
 - Minimalno i maksimalno ograničenje može se aktivirati odvojeno ili zajedno.
 - ① Kanalni osjetnik FL 30 P, regulator zadane vrijednosti u DTL 24 P
 - ② Sobni osjetnik i regulator zadane vrijednosti u FR 30 P
 - ③ Kanalni osjetnik FL 30 P, regulator zadane vrijednosti u FR 30 P
 - ④ Kanalni osjetnik usisnog zraka FL 30 P za minimalno i maksimalno ograničenje
 - ⑤ Uklonite most J1
-

DTL 24 P

DTL 24 P u kombinaciji s kanalnim ventilatorom EPK / DPK i električnim grijačem zraka DHP .. - 28

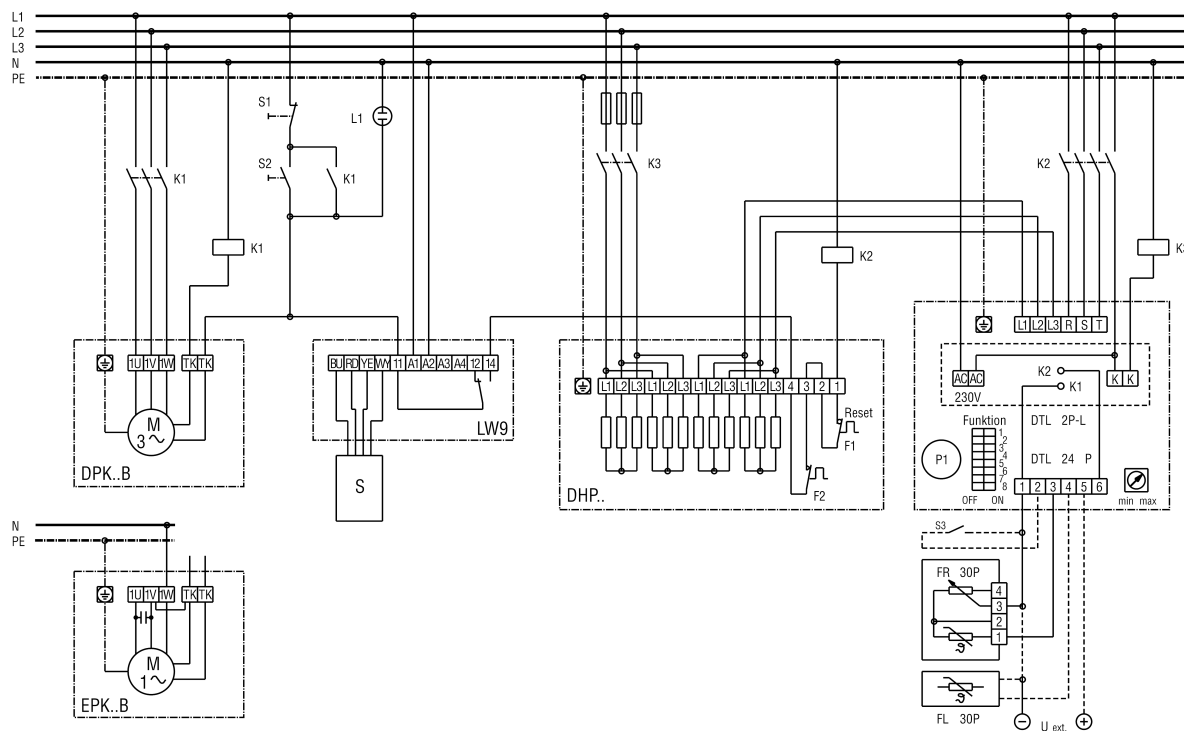

DTL 24 P



- S1 - Tipkalo sustav isklj
 - S2 - Tipkalo sustav uklj
 - K1 - Ventilator uklj (zaštita US16)
 - LW 9 - Osjetnik strujanja zraka
 - DHP.. - Električni grijač zraka
 - F1 - Ograničivač temperature
 - F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
 - K2 - Aktivacija grijanja (K2 na mjestu ugradnje)
 - K3 - Aktivacija grijanja (K3 na mjestu ugradnje)
 - DPK..B - Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja
 - EPK..B - Kanalni ventilator, jednofazna struja
 - Potencijometar
 - SW - Regulator zadane vrijednosti od 0 °C do 30 °C
 - Min - Minimalno ograničenje temperature usisnog zraka
 - Max - Maksimalno ograničenje temperature usisnog zraka
 - CT - Vrijeme ciklusa 6 - 120 sekundi
 - Sklopka za kodiranje
 - 1 - Gore (ON) = Unutrašnji regulator zadane vrijednosti
 - 1 - Dolje (OFF) = Vanjski regulator zadane vrijednosti
 - 2 - ON/OFF = Minimalno ograničenje uklj/isklj
 - 3 - ON/OFF = Maksimalno ograničenje uklj/isklj
 - Minimalno i maksimalno ograničenje može se aktivirati odvojeno ili zajedno.
 - ① Kanalni osjetnik FL 30 P, regulator zadane vrijednosti u DTL 24 P
 - ② Sobni osjetnik i regulator zadane vrijednosti u FR 30 P
 - ③ Kanalni osjetnik FL 30 P, regulator zadane vrijednosti u FR 30 P
 - ④ Kanalni osjetnik usisnog zraka FL 30 P za minimalno i maksimalno ograničenje
 - ⑤ Uklonite most J1
-