


**Anschlussplan Nr. 5**

**Anschluss 1 Lüftungsrauchschalter**

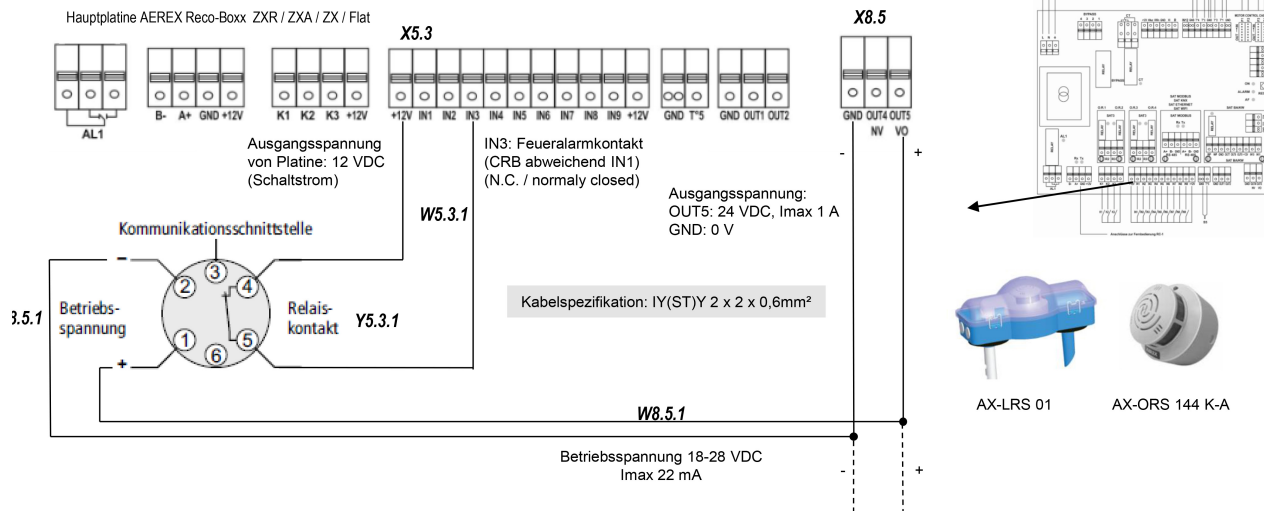


**Hinweis:**  
Positionierbar i.d.R. in der Außenluft- bzw. Zuluftleitung um auf Außenbrandereignis zu reagieren.

**Napomena: Tehničke specifikacije odabranog ventilacijskog uređaja moraju se koristiti kao osnova za odabir specifikacije kabela. Ovaj popis kabela nije specifičan za bilo koji određeni uređaj!**  
**Shema spajanja (izvadak).** Cjelovit pregled shema spajanja možete naći uz proizvod pod: Preuzimanja / Planiranje / Sheme spajanja  
Lista 12: Dijagram spajanja br. 5

**Anschlussplan Nr. 6**

**Anschluss 2 Lüftungsrauchschalter**

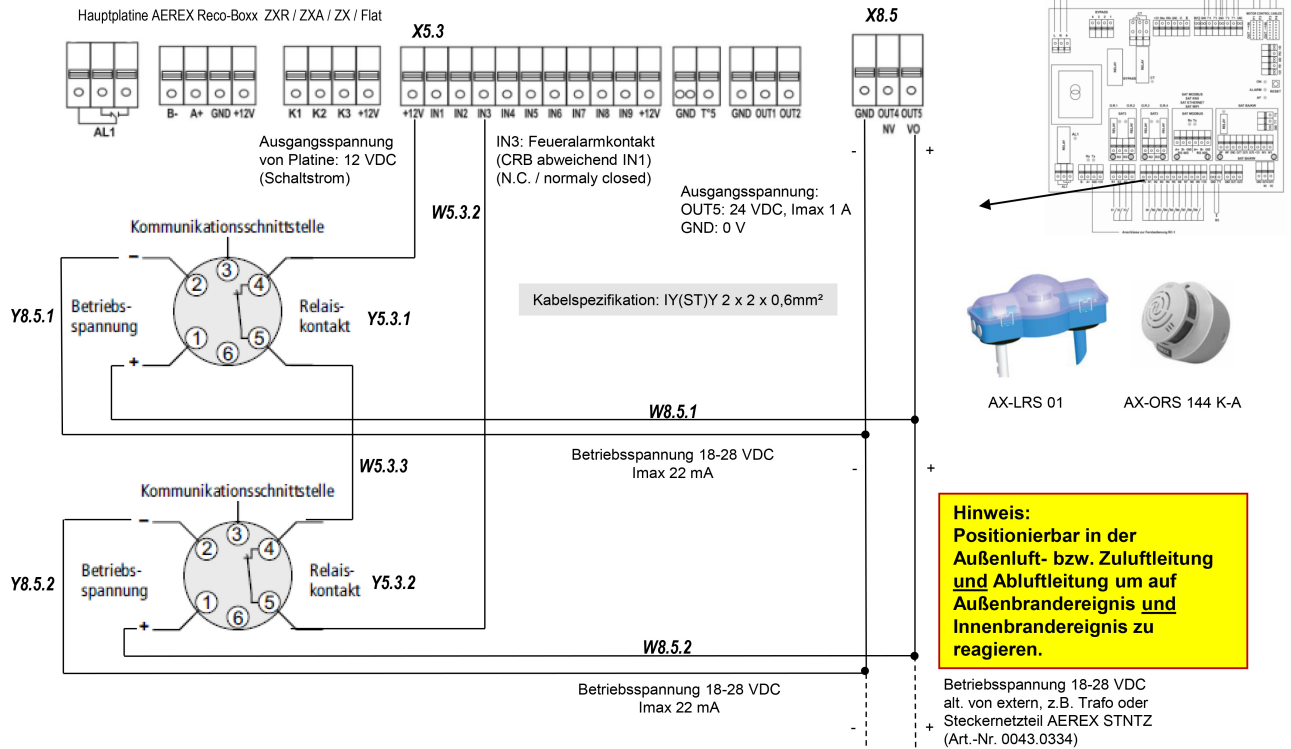

**Napomena: Tehničke specifikacije odabranog ventilacijskog uređaja moraju se koristiti kao osnova za odabir specifikacije kabela. Ovaj popis kabela nije specifičan za bilo koji određeni uređaj!**  
**Shema spajanja (izvadak).** Cjelovit pregled shema spajanja možete naći uz proizvod pod: Preuzimanja / Planiranje / Sheme spajanja  
 Lista 13: Dijagram spajanja br. 6