

## Trio QZ-AR



## Rövid leírás

Nagyon halk és kompakt központi készülék, a levegő kereszt irányban áramlik át, az elszívott levegő a jobb oldalon, hatékony hő- és páratartalom visszanyeréssel, EC ventilátorok állandó térfogatáram szabályozással, kis csatorna rendszer csatlakoztatása, 40 – 120 m<sup>3</sup>/h-ig.

Termékszám

0095.0128

## Műszaki adatok

Légmennyiség	40 m <sup>3</sup> /h / 120 m <sup>3</sup> /h
SEC average	-37,26 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Energiahatékonysági osztály	A
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
SPI érték a DIN EN 13141-7 (A7) szerint	0,28 Wh/m <sup>3</sup>
Teljesítményfelvétel a DIN EN 13141-7 (A7) szerint	23 W
Stand-by teljesítményfelvétel	< 1 W
I <sub>max</sub>	1 A
Védelmi fokozat	IP 40
DIBT engedély	nem
PHI tanúsítvány	nem
Rendszerfajta	központi
Anyag	acéllemez, porszórt felületkezelés
Hőcserélő anyaga	műanyag
Belső burkolat anyaga	Hab (műanyag)
Szín	gránitszürke, a RAL 7026-hoz hasonló
Súly	37,2 kg
Súly csomagolással	42 kg
Szűrőosztály	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) / ISO ePM1 ≥ 50 % (F7)
Csatlakozási átmérő	125 mm
Szélesség	600 mm
Magasság	210 mm
Mélység	1.000 mm
Szélesség csomagolással együtt	720 mm
Magasság csomagolással együtt	300 mm
Mélység csomagolással együtt	1.120 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 50 °C

## Trio QZ-AR

Max. hő rendelkezésre állítási fokozat a DIN EN 13141-7 (A7) szerint	82 %
Hőcserélőtípus	Entalpiás kereszt-ellenáram
Elszívott levegő helyzete	jobbra
Átkötés	nem
Fűtésérzékelő előmelegítéshez	nem
Entalpiikus hőcserélő	igen
Fagyvédelmi kapcsolás	igen
Nyári kapcsolás	ECO-elszívás / ECO-beszívás
Szűrő felügyelet	idővezérelt
Nedvességszabályzás	beépítve
CO <sub>2</sub> -szabályozás (opcionális)	CO <sub>2</sub> érzékelő a Trio-hoz
Levegőminőség szabályzó (opcionális)	VOC érzékelő a Trio-hoz
KNX-csatlakozás (opcionális)	K-SM
MODBUS-interfész	beépítve
Kezelőegység a szállítási csomag része	RLS 1 WR, App
Kezelőegység (opcionális)	RLS T1 WS
Rádió beépítés EnOcean (opcionális)	E-SM
Mobil vezérlés	igen
Csomagolási egység	1 darab
Választék	K
GTIN (EAN)	4012799951285

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2</sub> (dB(A))</b>	22	36	32	32	31	23	14	4	39
<b>L<sub>WA5</sub> (dB(A))</b>	25	28	41	36	30	23	17	4	43
<b>L<sub>WA6</sub> (dB(A))</b>	19	27	30	25	29	23	11	4	34

L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L<sub>WA6</sub>= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA5</sub>, L<sub>WA6</sub> = a szabad környezetre leadott hangteljesítmény. Egy a helyiség felé néző üzemi ponton mérve. L<sub>WA5</sub> Elszívó csonk, L<sub>WA6</sub> Beszívó csonk.

Üzempont: Légmennyiség 84 m<sup>3</sup>/h és külső nyomás 50 Pa

# Trio QZ-AR

## Jelleggörbe

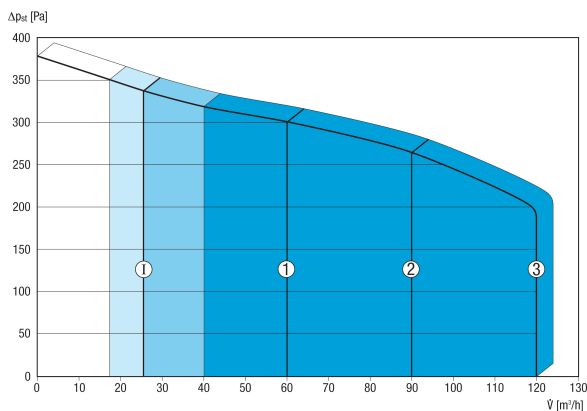

Az ábrázolt számok az előre beállított szellőztetési fokozatokat mutatják ("Gyári beállítások").

1 = 60 m<sup>3</sup>/h, csökkentett szellőztetés (RL)

2 = 90 m<sup>3</sup>/h, névleges szellőztetés (NL)

3 = 120 m<sup>3</sup>/h, intenzív szellőztetés (IL)

I = intervallum-, ill. „nedvesség ellen védő üzem” az RL-től függően

Egyéni beállítási lehetőségek:


RL = 40 m<sup>3</sup>/h–120 m<sup>3</sup>/h

NL = 40 m<sup>3</sup>/h–120 m<sup>3</sup>/h

IL = 40 m<sup>3</sup>/h–120 m<sup>3</sup>/h

Szükséges feltétel: RL < NL < IL !

## Méretarányos rajz [mm]

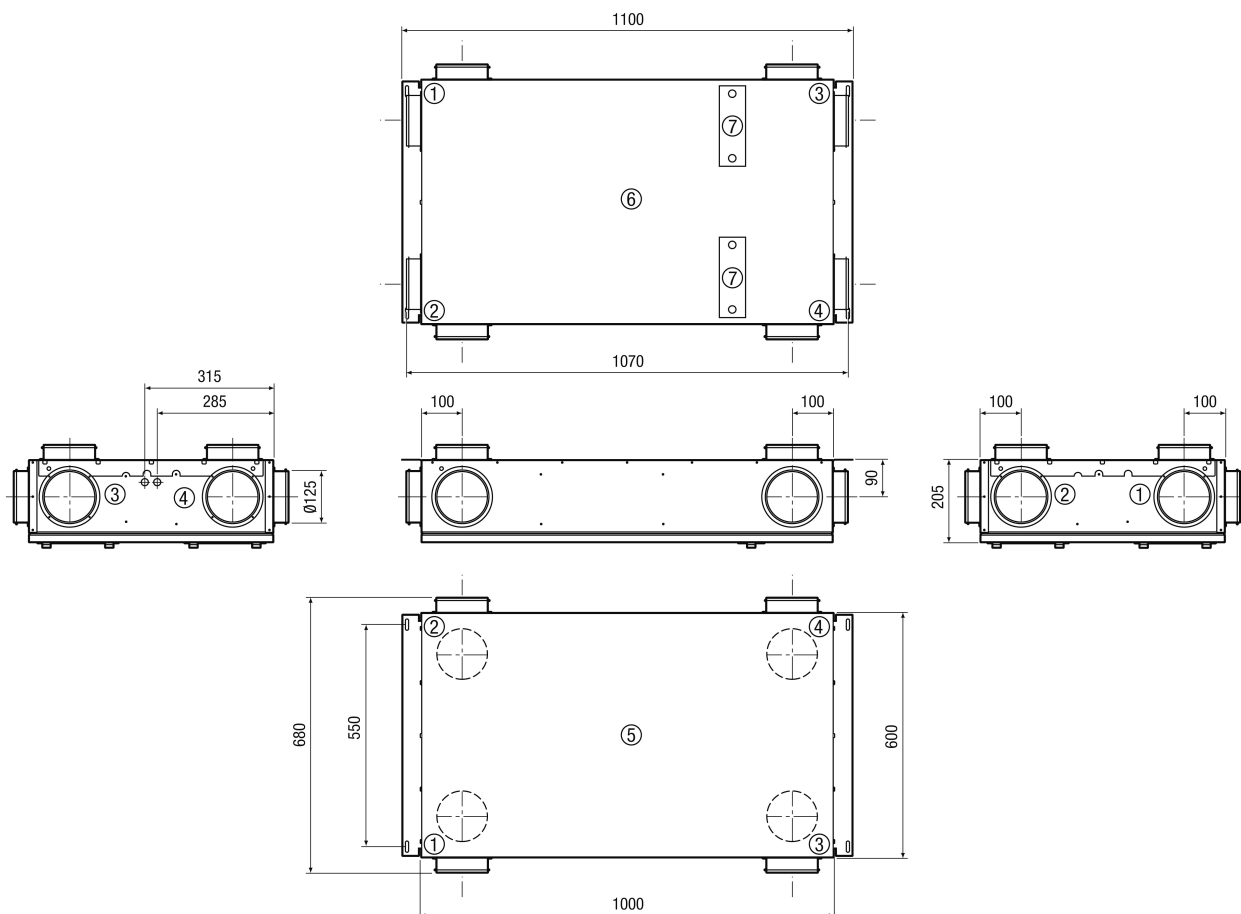

- ① Beáramló levegő
- ② Távozó levegő
- ③ Elszívott levegő
- ④ Külső levegő
- ⑤ Felülnézet

# Trio QZ-AR



- ⑥ Alulnézet
- ⑦ Szűrőburkolatok