

## MF-WL100 80/150

## Rugalmas szellőzőcső rendszer MAICOFlex

■ A MAICOFlex rugalmas szellőzőcső rendszer a WS, WR és WRG szellőztető rendszerek ideális kiegészítője. Így valamennyi szükséges komponens egy kézből megkapható:

- Elosztók
  - Adapter
  - rugalmas csővezetékek
  - Padlózati-/fali kivezető és légbeeresztő-/elszívószelepek
  - Könyökök
  - Rögzítőbilincsek / kábelkötők
  - Dugók
  - Összekötők
  - Tömítőgyűrűk
  - Tisztítókészlet
- A rajz egy jellemző beépítés minden fontos komponensét mutatja.



- 1 - Léghelosztó doboz lemezből MF-BV
- 2 - Léghelosztó műanyagból EPP MF-V
- 3 - MF-FDR tömítőgyűrű
- 4 - Végdugó MF-FST
- 5 - Tisztító készlet MF-R

## MF-WL 100 80/150

- 6 - MF-F rugalmas cső
- 7 - 90° lemezív MF-B
- 8 - Szűkítőidom MF-RZ
- 9 - Dugaszoló hüvely MF-FSM
- 10 - Feszítőpánt MF-S
- 11 - MF-WE beillesztő adapter
- 12 - MF-W könyök
- 13 - MF-WL könyök
- 14 - MF-WLF 100/63/63 könyök
- 15 - MF-WLF 100/90 és MF-WLF 125/90 könyök
- 16 - Szelep adapter MF-A
- 17 - Padlózati- és fali kimenet MF-FBWA

További komponensek

MT - hőszigetelt szellőzőcső rendszer MAICOTherm

WF - spirálisan korcolt cső

a - zsiradékszűrő elem FFE elszívott levegőhöz

b - légszelep, műanyag TK

c - fém-, légszelep TFA

d - szerelőkeret TFA/TFZ EBR-D

e - légszelep, fém TM

f - acél légszelep TM-V2A

g - légelszívó- és légbeeresztő szelep AZV 100


h - légbeeresztő szelep ZWVQ

i - hosszú sugaras fúvóka WD 10 W

j - hosszú sugaras fúvóka WD 10 D

k - fém-, légszelep TFZ

■ A MAICOFlex rugalmas szellőzőcső rendszer új építésű házakhoz és szanálásokhoz egyaránt alkalmazható.

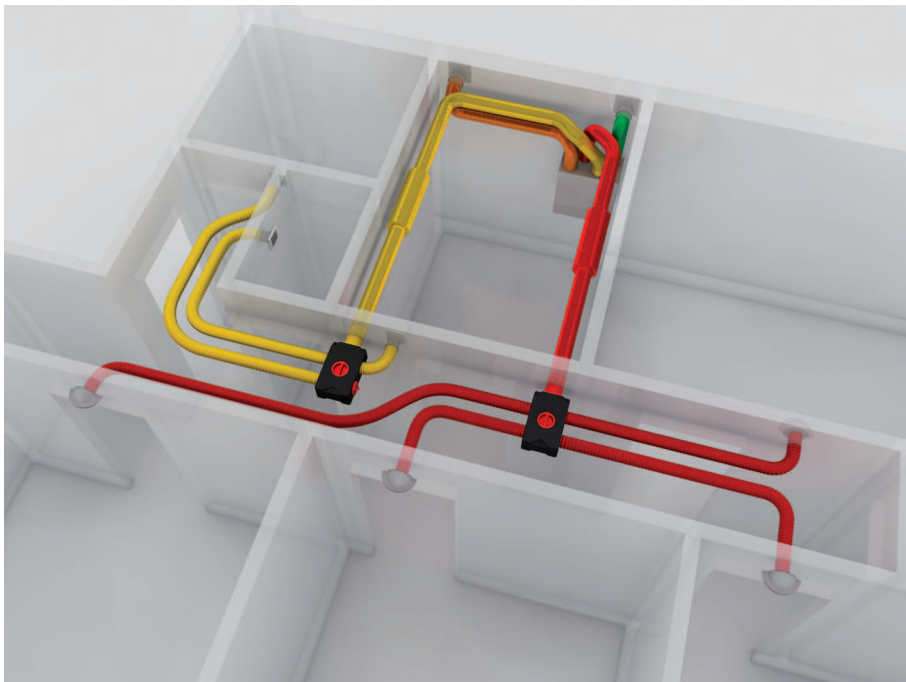

- A WS 170 szellőztető rendszer a konyhában (pl. felső szekrényben) kerül beépítésre. 2 magfuron, spirálisan korcolt csövön DN 125 és az AP 120 zárózsálon át, ill. az SG 120 védőrácson keresztül történik a légcseré kívülre.
- A WS 170-t DN 125-ös spirálisan korcolt csövek kötik össze az MF-V légeosztóval. A lakáson belüli zajokat a készülék vezetékébe épített RSR 12/50-es csóhangcsillapító csökkenti.
- DN 75 vagy DN 90 rugalmas csövek, rögzítőbilincsekkel felszerelve, összekötik a légeosztót a helyiségekkel. A csövek a folyosó álmennyezetén mennek át.
- A rugalmas acélcsövek helyiségekkel való csatlakoztatása a folyosói a magfuronokon keresztül a falakba rögzített adapterekkel történik.
- A szellőztetett helyiségekben (háló-, gyerekszoba, nappali és ebédlő) a hosszú sugaras fűvókák az adapterbe lesznek behelyezve. Ugyanilyen az elhelyezés az elszívási helyiségekben (konyha, fürdő és WC) az AZE belső ráccsal is.