


PPB 30 K

RLS 45 K - PushPull 45 Komfort helyiségvezérlés
PP 45 K - PushPull 45 Komfort ventilátor egység
PPB 30 K - PushPull Balanced 30 Komfort ventilátor egység
Fan 1.1 - 1. hűtőegység, 1. készülékpár
Fan 2.1 - 2. hűtőegység, 1. készülékpár
Fan 1.2 - 1. ventilátoregység, 2. készülékpár
Fan 2.2 - 2. hűtőegység, 2. készülékpár
S1 - gomb / kapcsoló kiegészítő funkcióhoz (alvás, intenzív, légmennyiség-különbség, biztonság)
UP-L - UP elosztó ventilátoregységekhez, minden egység csillagpont-szerűen csatlakozik az elosztóra
W-F1 - 1. ventilátor vezérlőkábel, ajánlott vezérlőkábel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maximális hossz az Elosztóig: 4 m.
W-F2 - 2. ventilátor vezérlőkábel, ajánlott vezérlőkábel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maximális hossz az Elosztóig: 4 m.
W-B1 - PPB busz vezérlőkábel, ajánlott vezérlőkábel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maximális hossz az Elosztóig: 4 m.
W1.X - A ventilátor egység vezérlővezetéke, ajánlott vezeték: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maximális vezeték hossz az UP-L elosztótól a PP 45 ventilátor egységig = 25 m.
W2.X - A ventilátor egység vezérlővezetéke, ajánlott vezeték: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maximális vezeték hossz az UP-L elosztótól a PP 45 ventilátor egységig = 25 m.
W-PPB - PPB 30 vezérlőkábel (busz), ajánlott vezérlőkábel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maximális kábelhossz az UP-L elosztótól a PP 45 ventilátor egységig = 25 m.
A busz (+) csatlakozás nem alkalmas nagyobb teljesítményű szellőztető készülékek csatlakoztatására. Csak kis terhelésű fogyasztók (pl. érzékelők) csatlakoztatására alkalmas
W3 - Kapcsoló/érintő csatlakozóvezetékek speciális funkciók (ABL-üzem, Intenzív szellőztetés) aktiválásához, ajánlott vezeték: LiYY 2x0,5 mm². Maximális hossza: 25 méter.

PPB 30 K

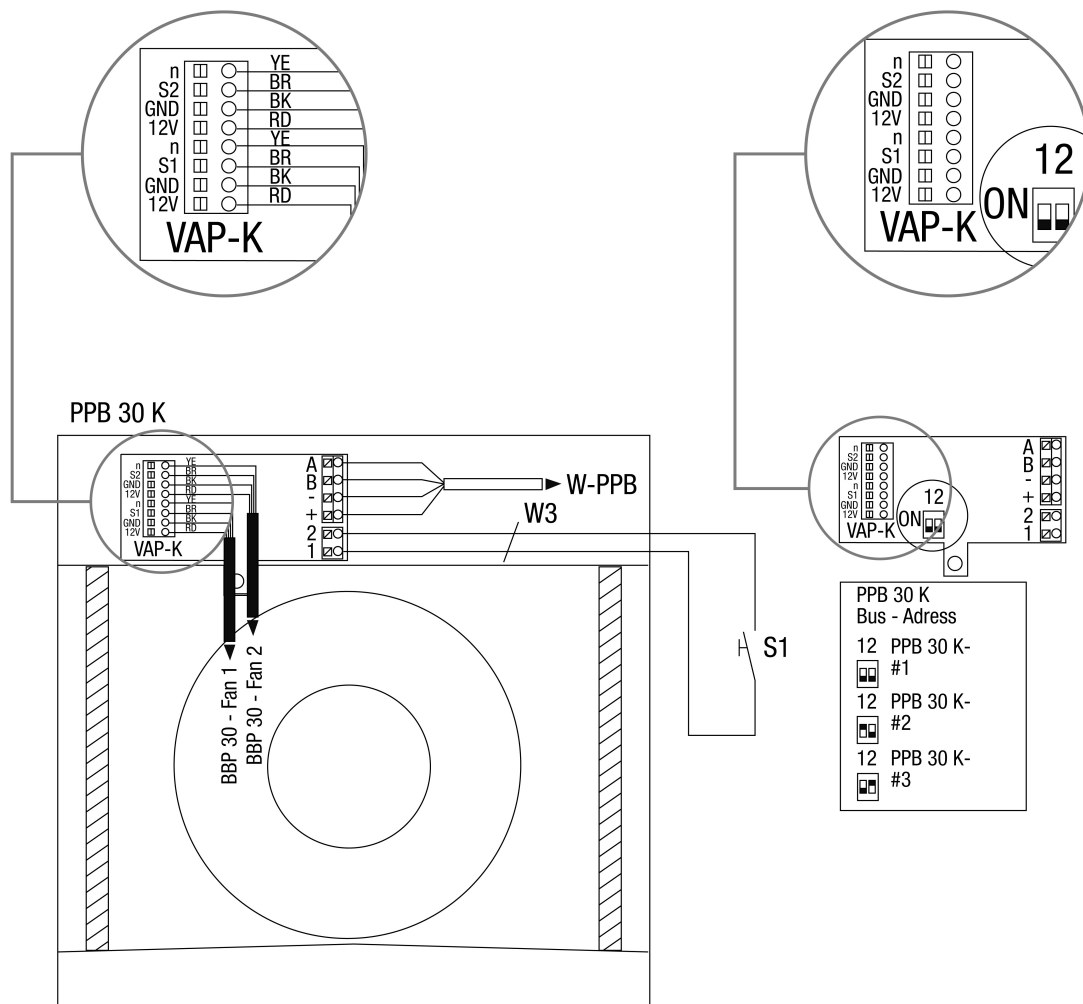

PPB 30 K - szellőztető egység PPB 30 Komfort

VAP-K - ventilátor csatlakozó nyomtatott áramköri lap Komfort

PPB 30 - Fan 1 - csatlakozó vezeték ventilátor 1

PPB 30 - Fan 2 - csatlakozó vezeték ventilátor 2

S1 - kapcsoló/gomb ABL-üzemmód/intenzív szellőztetés (funkció/idők kiválasztása a PushPull IBS-en keresztül)

W-PPB - csatlakozó vezeték PPB 30 K az RLS 45 K-ra buszon keresztül (RS-485), ajánlott vezérlő vezeték J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm². Max. vezetékhoossz a PPB 30 K-hoz, 25 m a csillagponttól.

W3 - csatlakozó vezeték kapcsolóhoz/gombhoz a külön funkciók aktiválásához (ABL-üzemmód, intenzív szellőztetés), ajánlott vezérlő vezeték LiYY 2*0,5mm². Max. vezetékhoossz 25 m.