


Anschlussplan Nr. 5

Anschluss 1 Lüftungsrauchschalter

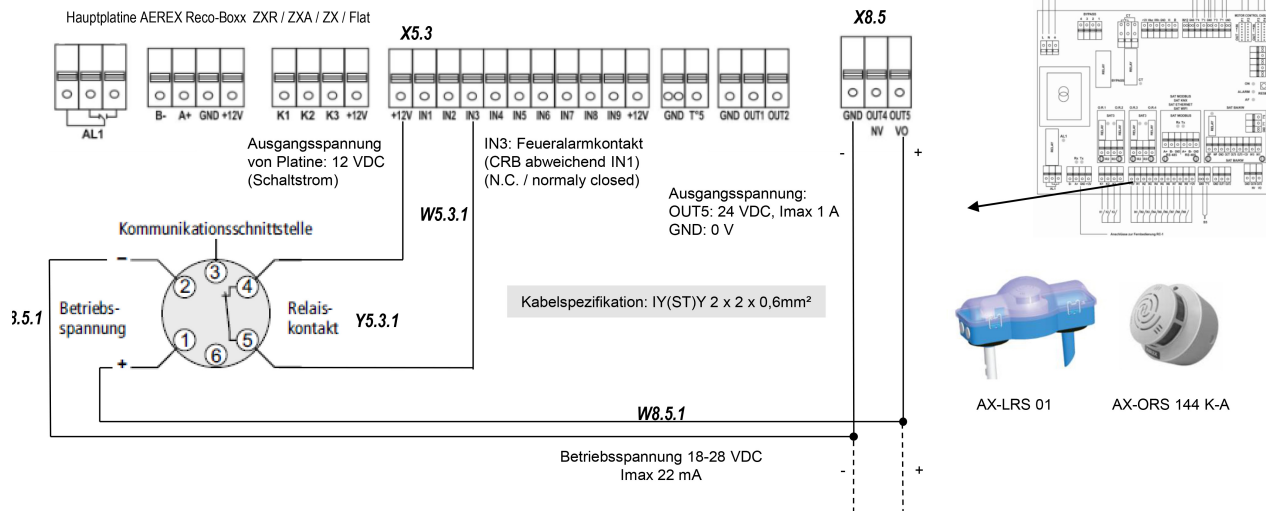

Betriebsspannung 18-28 VDC
alt. von extern, z.B. Trafo oder
Steckernetzteil AEREX STNTZ
(Art.-Nr. 0043.0334)

Hinweis:
Positionierbar i.d.R. in der
Außenluft- bzw. Zuluftleitung um auf
Außenbrandereignis zu reagieren.


Fontos: A kiválasztott RLT-készülék műszaki adatai alapján kell kiválasztani a kábelezést. Ez a kábeljegyzék nem egyetlen készülékhez kötött!

Kapcsolási rajz (részlet). A teljes kapcsolási rajz a termék oldalán található: Letöltések / Tervezés / Kapcsolási rajzok

Lap 12: Csatlakozási terv 5

Anschlussplan Nr. 6

Anschluss 2 Lüftungsrauchschalter

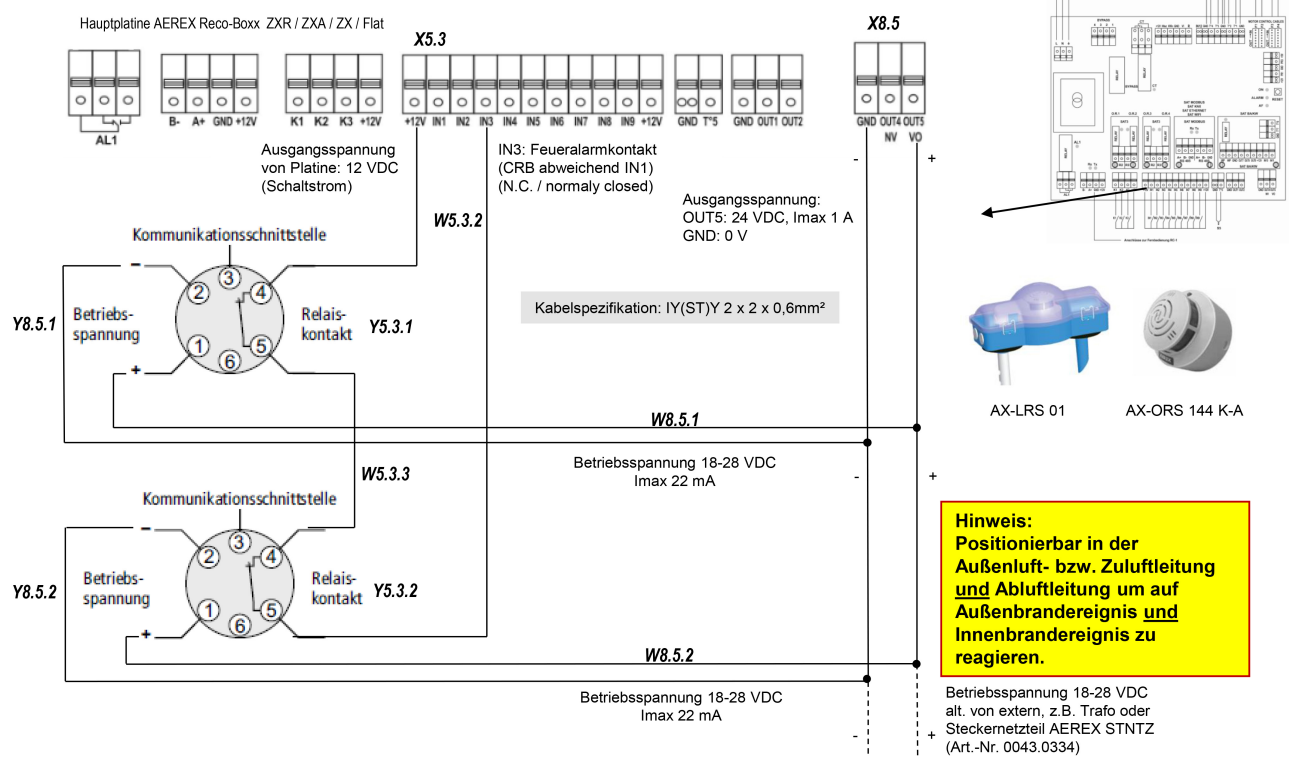

Fontos: A kiválasztott RLT-készülék műszaki adatai alapján kell kiválasztani a kábelezést. Ez a kábeljegyzék nem egyetlen készülékhez kötött!

Kapcsolási rajz (részlet). A teljes kapcsolási rajz a termék oldalán található: Letöltések / Tervezés / Kapcsolási rajzok

Lap 13: Csatlakozási terv 6