


WS 300 Flat KBL

A - Szellőztető készülék WS 300 Flat
A1 - Elektronikai modul
A2 - KWL vezérlő
B - Egyszerű kezelőpanel RLS 1 WR
B2-B5 - Legfeljebb 5 db RLS 1 WR párhuzamos bekötése
BT1 - Komfort kezelőpanel RLS T1 WS
W1 - 230 V AC tápkábel
W2 - Árnyékolt vezérlőkábel RLS 1 WR helyiségvezérléshez, pl. LIYY 6 × 0,34 mm²
W2 - Árnyékolt vezérlőkábel RLS T1 WS panelhez, pl. LIYY 4 × 0,34 mm²
W3 - Kábel külső biztonsági elemhez, potenciálmentes kontakt 12 V / 2 A
W4 - 230 V kimenet biztonsági elemhez (pl. égéstermék-visszaáramlás-őr)
W5 - PTC fűtőregiszter kábele
W7 - Bypass motor kábele
W8 - Kábel külső érzékelőkhöz (helyszínen)
W9 - Kábel külső érzékelőkhöz (helyszínen)
S1 - Készülék kapcsoló
M1 - Elszívó / elvezetett levegő ventilátor
M2 - Külső levegő / befűjt levegő ventilátor
M3 - Bypass motor
T-LET - Külső levegő belépési hőmérő
T-FOL - Elvezetett levegő hőmérő
T-ZUL - Befűjt levegő hőmérő
S-ABL - Kombinált elszívó érzékelő
N - Hálózat
O - Opcionális
ZUL - Befűvás
ABL - Elszívás
H - Fűtőregiszter
K - Kontakt
S - Érzékelők
D - Digitális jel
F - Hőmérő
BY - Bypass
BYM - Bypass motor

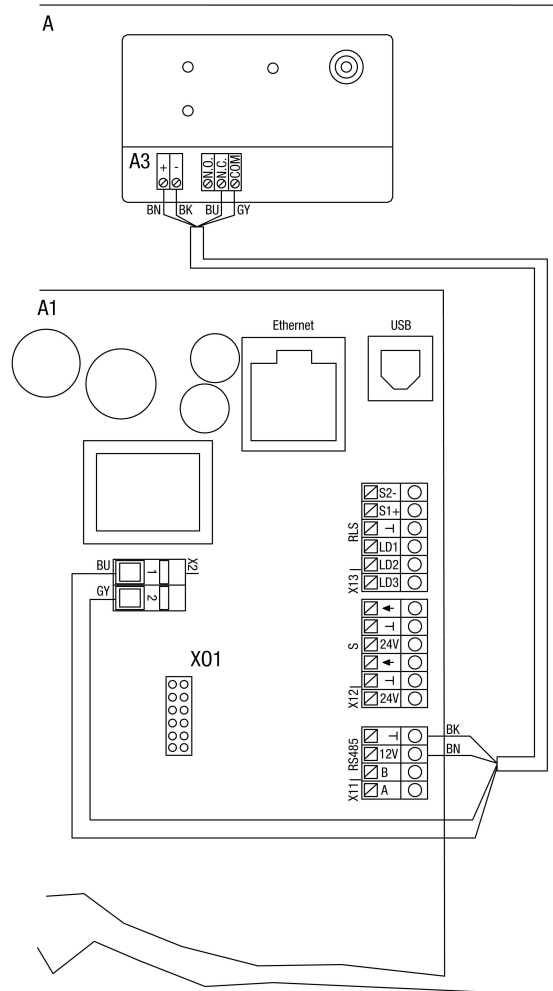

- A - szellőztető készülék WS 300 Flat
- A1 - elektronika beillesztés
- A2 - vezérlés KWL
- GS - káros gáz érzékelő ams KombiALARM
- S - érzékelők
- A3 - 12V DC kimenet