


DZQ 30/84 B

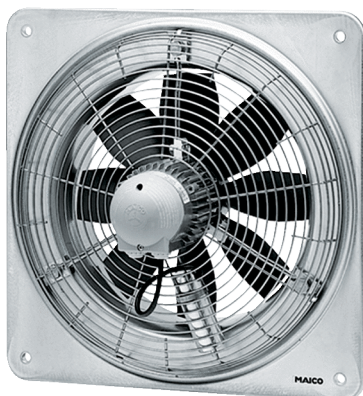

Krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 300, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

Przykłady zastosowań

Zakład produkcyjny, Obiekt handlowy, Garaż, Kontener budowlany, Pomieszczenie magazynowe

Numer katalogowy

0083.0145

Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	900 m³/h / 1.800 m³/h
Prędkość obrotów	715 1/min / 1.425 1/min
Typ wirnika	osiowo
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	40 W / 100 W
I _{Nom}	0,1 A / 0,3 A
I _{Max}	0,1 A / 0,3 A
Stopień ochrony	IP 55
Klasa izolacji	B
Przełączalna liczba biegunów	✓
Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów	4
Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów	8
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm²
Miejsce montażu	Ściana / Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo / pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
Kolor	srebrny
Ciężar	7,74 kg
Ciężar z opakowaniem	9,25 kg
Wielkość nominalna	300 mm
Szerokość	465 mm
wysokość	465 mm
Głębokość	241 mm

DZQ 30/84 B

Szerokość z opakowaniem	480 mm
Wysokość z opakowaniem	480 mm
Głębokość z opakowaniem	320 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I_{Max}	-20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	C
GTIN (EAN)	4012799831457


Poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawy

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ogółem
L_{WA7} , niski (dB(A))	17	34	40	41	44	43	34	19	49
L_{WA7} , wysoki (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76
L_{WA8} , niski (dB(A))	21	37	39	41	43	42	34	19	48
L_{WA8} , wysoki (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76

L_{WA7} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlotu w dB


L_{WA8} = Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Charakterystyka

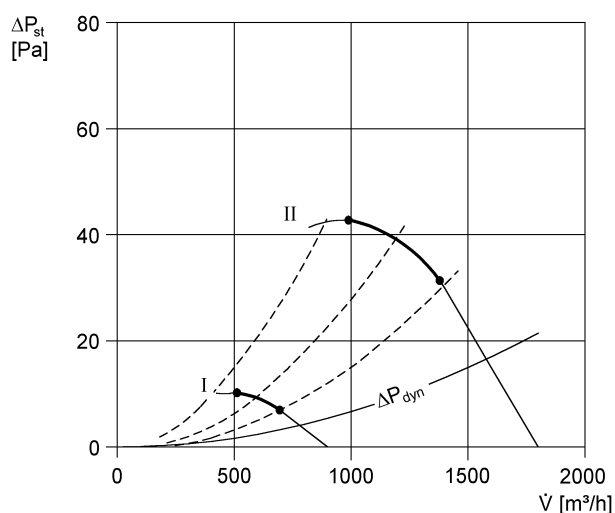

DZQ 30/84 B

Rysunek wymiarowy [mm]

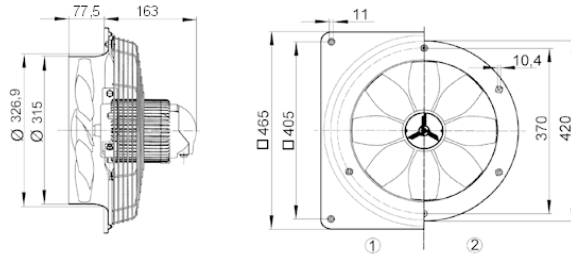

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS