


ESR 12/1

Montaż sufitowy, otwieranie obudowy od dołu

■ Do mocowania wentylatora skrzynkowego zastosować 4 elementy mocujące. Elementy mocujące zapewnia inwestor.

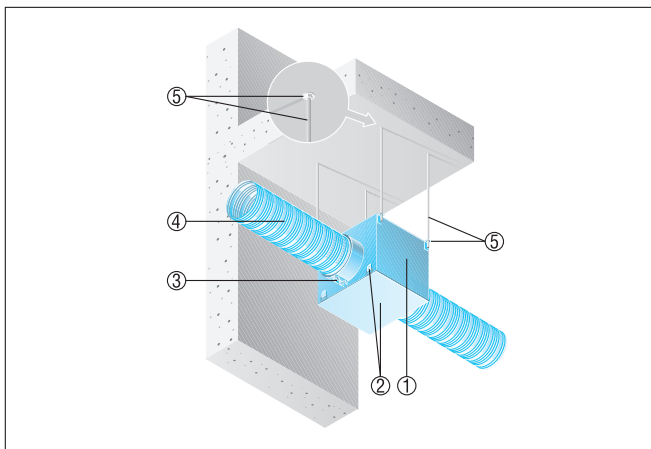


- ① Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR
- ② Pokrywa obudowy z zamknięciem zatrzaskowym
- ③ Obejma mocująca ELR
- ④ Kanał wentylacyjny, zapewnia inwestor
- ⑤ Materiały mocujące, zapewnia inwestor

Montaż sufitowy, otwieranie obudowy od góry

■ Do mocowania wentylatora skrzynkowego zastosować 4 elementy mocujące. Elementy mocujące zapewnia inwestor.

■ Przewidzieć wystarczający odstęp od sufitu dla celów konserwacji i oczyszczania.

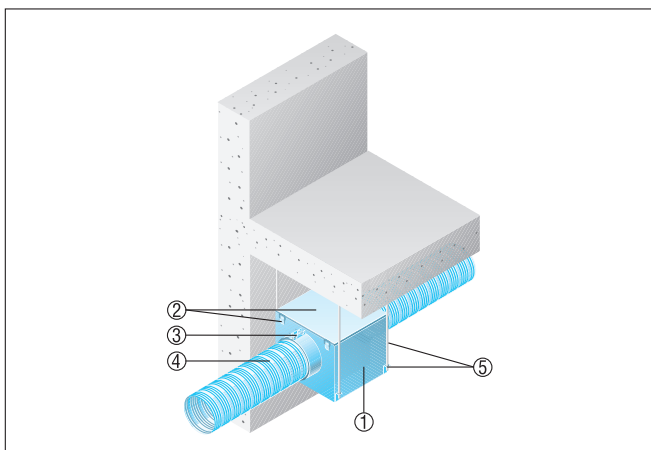

- ① Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR
- ② Pokrywa obudowy z zamknięciem zatrzaskowym
- ③ Obejma mocująca ELR
- ④ Kanał wentylacyjny, zapewnia inwestor
- ⑤ Materiały mocujące, zapewnia inwestor