


DRH 25-9 R

Wentylator kanałowy z elektryczną nagrzewnicą powietrza DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R i DRH 40-12R

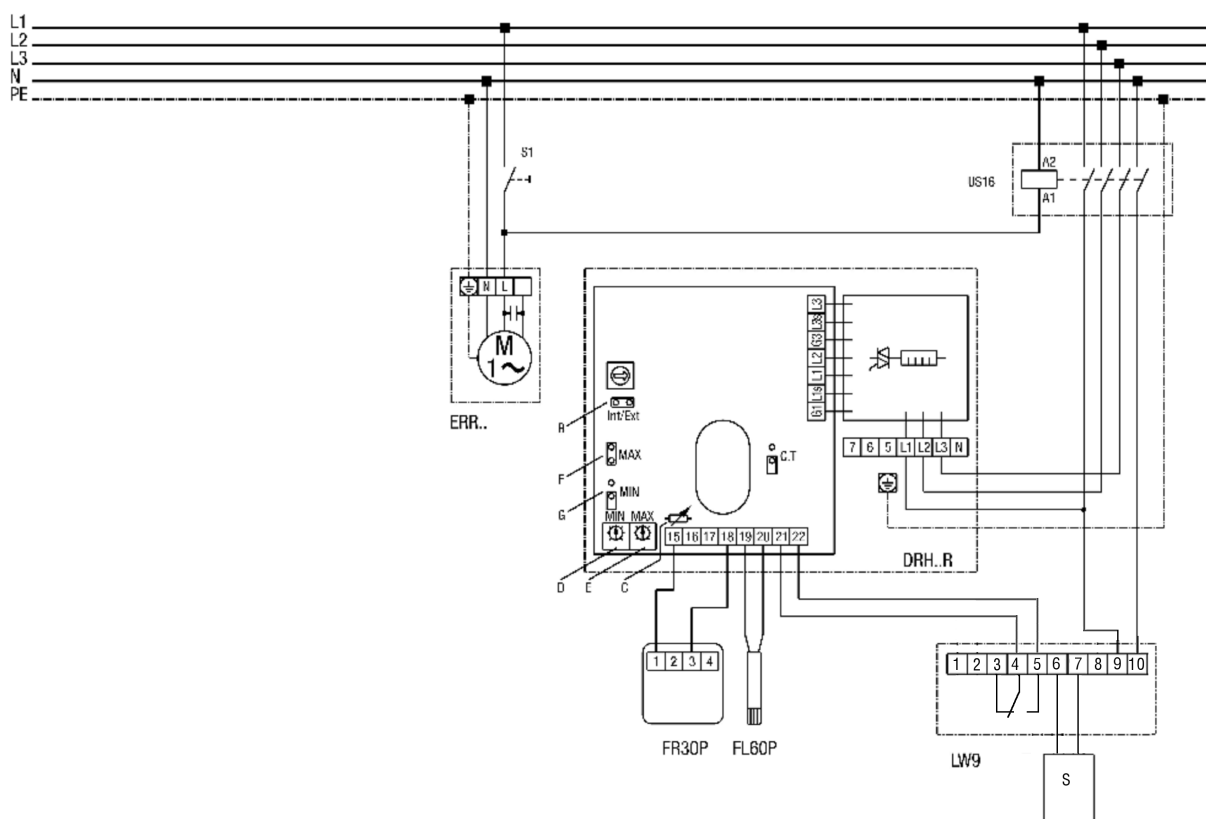

S1 - Urządzenie Włącz

S - Czujnik

US16 - Rozłącznik wielobiegunowy (stycznik)

ERR... - Odśrodkowy wentylator kanałowy

DRH...R - Elektryczna nagrzewnica powietrza: DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R, DRH 40-12R

B=Mostek Wewn./Zewn. musi być zamknięty

C=Nie zmieniać nastawienia potencjometru

D=Potencjometr wartości zadanej dla ograniczenia MIN

E=Potencjometr wartości zadanej dla ograniczenia MAX

F=Mostek dla ograniczenia MAX, mostek musi być zamknięty.

G=jeżeli mostek zamknięty, wówczas również ograniczenie MIN aktywne

FR30P - Zewn. regulator wartości zadanej (0-30°C) z czujnikiem temperatury pomieszczenia

FL60P - Zewn. czujnik kanałowy dla ograniczenia MIN, MAX

LW9 - czujnik przepływu powietrza (w poz. N)

Montaż czujnika LW9 po stronie wejścia nagrzewnicy powietrza

Nastawienie wartości zadanej 0-30°C i rejestracja temperatury pomieszczenia za pomocą FR30P

Ograniczenie Min/Max 0-60°C w kanale powietrza nawiewanego za pomocą FL60P