


ERH 16-2

ERH 10-04 z wentylatorami

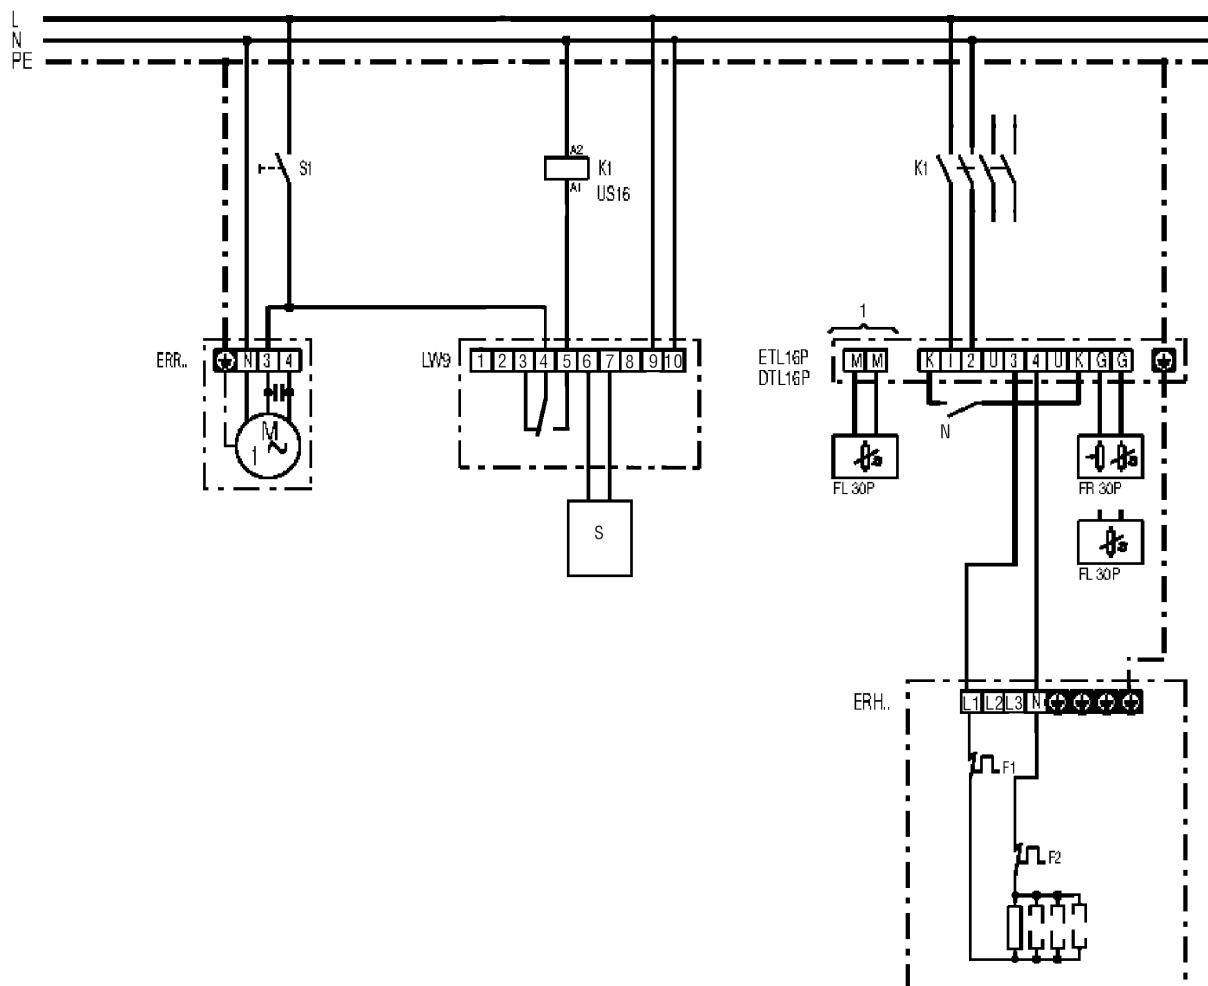

S1 Urządzenie Włacz

K1 Odblokowanie ogrzewania (US16)

ERR.. Odśrodkowy wentylator kanałowy

LW 9 Czujnik przepływu powietrza (w pozycji N)

ETL 16P Elektroniczny regulator temperatury

DTL 16P Elektroniczny regulator temperatury

FL 30P Czujnik kanałowy

FR 30P Czujnik temperatury pomieszczenia z nastawnikiem temperatury zadanej

ERH.. Elektryczne nagrzewnice powietrza

F1 Ogranicznik temperatury

F2 Termostat bezpieczeństwa

N - Nocna redukcja temperatury

① Tylko z DTL 16 P