


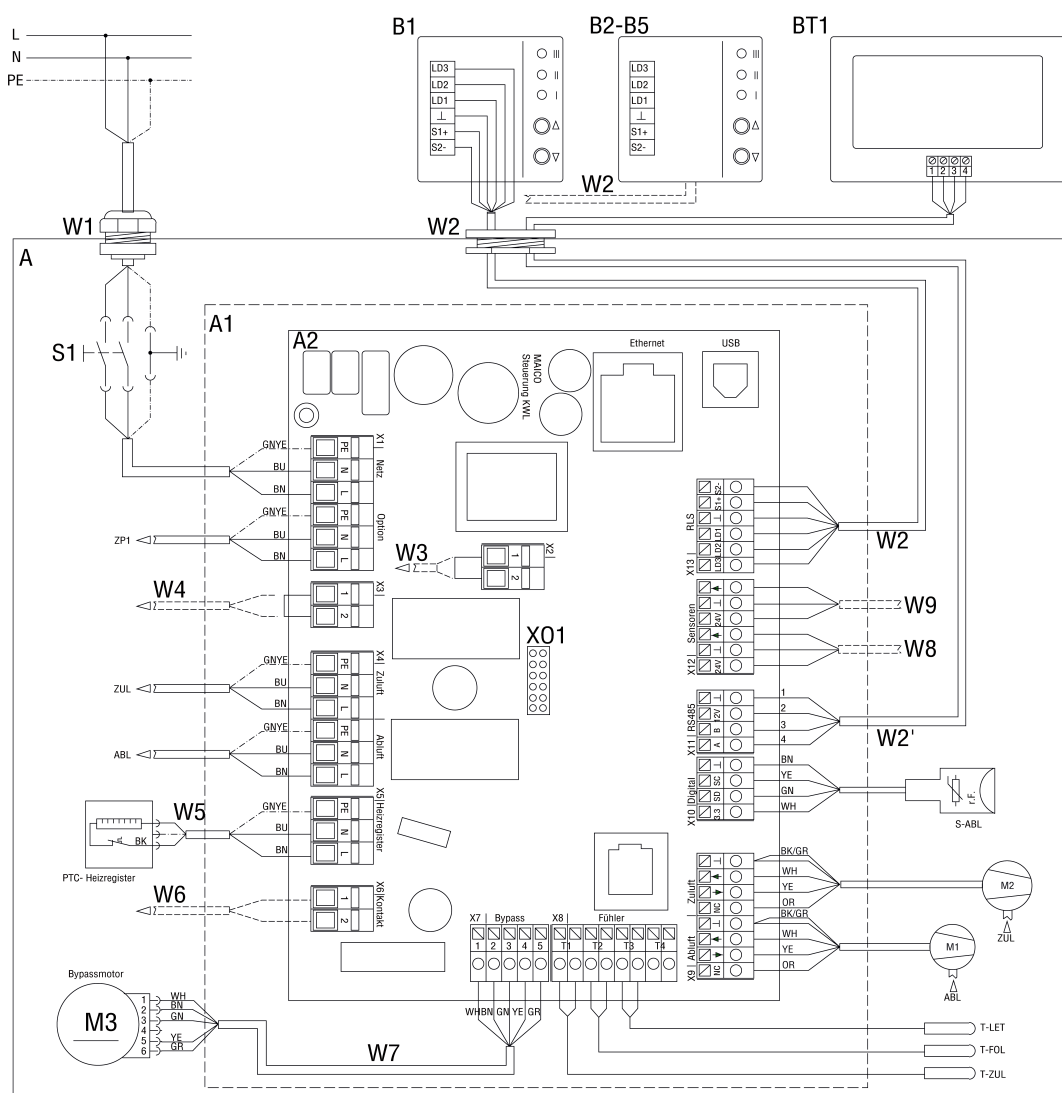

WS 320 KRET

A - urządzenie wentylacyjne WR 310/410, WS 320/470

A1 - panel wsuwany z elektroniką

A2 - urządzenie sterownicze KWL

B - pojedynczy BDE RLS 1 WR

B2-B5 - równoległe przyłączenie maks. 5 RLS 1 WR

BT1 - ekran dotykowy BDE RLS T1 WS

W1 - przewód przyłączeniowy 230 V AC

W2 - ekranowany przewód sterowniczy pojedynczego BDE (w obiekcie), np. LIYY 6 x 0,34 mm²

W2 - ekranowany przewód sterowniczy RLS T1 WS (w obiekcie), np. LIYY 4 x 0,34 mm²

W5 - przewód przyłączeniowy grzejnika PTC

W6 - przewód przyłączeniowy (w obiekcie) dla zestyku wielofunkcyjnego (bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy 230 V AC / 5 A lub 30 V DC / 5A). Zestyk wielofunkcyjny do podłączenia jednego z następujących komponentów: wskaźnik alarmowy, komunikat o wymianie filtra, wskaźnik roboczy, ogrzewanie końcowe, podgrzewania wstępne, żaluzja zewnętrzna, wymiennik ciepła solanka-gleba (nieregulowana pompa), chłodzenie.

W7 - przewód przyłączeniowy silnika obejściowego

S1 - przełącznik sprzętowy

M1 - wentylator powietrza wywiewanego / wydalanego

M2 - wentylator powietrza zewnętrznego / nawiewanego

M3 - silnik obejściowy

T-LET - czujnik temperatury wlotu powietrza zewnętrznego

T-FOL - czujnik temperatury powietrza wydalanego

T-ZUL - czujnik temperatury powietrza nawiewanego

S-ABL - czujnik uniwersalny powietrza wywiewanego
