


Трубный вентилятор с электрокалорифером DRH 16-5R и DRH 20-6R

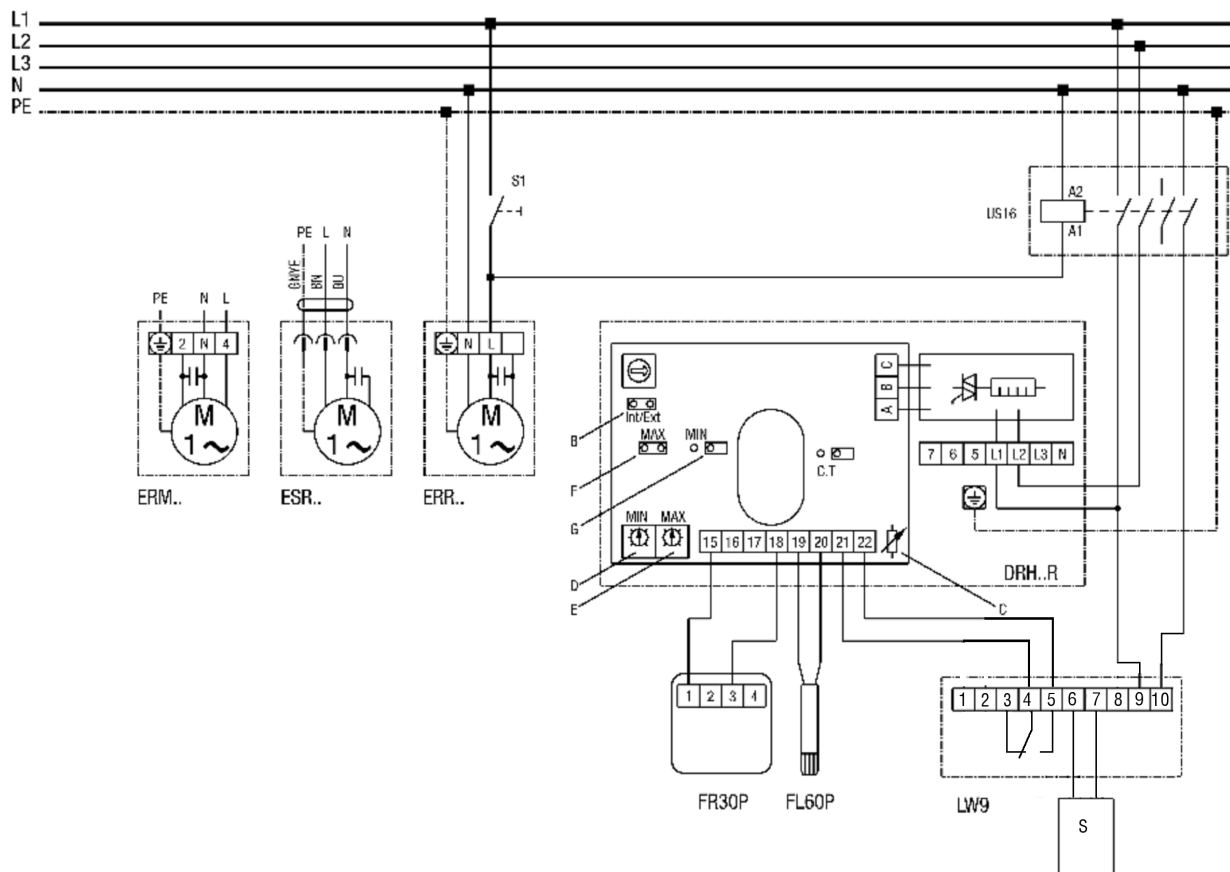

S1 - Устройство ВКЛ

US16 - всеполюсный разъединитель (контактор)

ERR... - центробежный трубный вентилятор

DRH...R - электрокалорифер: DRH16-2R или DRH20-6R

V=мост Int/Ext (внутренний/внешний) должен быть замкнут

S=установку потенциометра не изменять

D=потенциометр заданного значения для ограничения MIN

E=потенциометр заданного значения для ограничения MAX

F=мост для ограничения MAX, мост должен быть замкнут!

G=если мост замкнут, ограничение MIN также активно

FR30P - внешний регулятор заданного значения (0-30°C) с комнатным датчиком

FL30P - внешний канальный датчик для ограничения MIN, MAX

LW 9 - реле контроля потока воздуха (в положении N)

Монтаж датчика LW9 на входной стороне электрокалорифера

Регулирование заданного значения 0-30°C и регистрация температуры помещения с помощью FR30P

Ограничение Min/Max 0-60°C в приточном канале с помощью FL60P