



# EAQ 10/3

## Схема соединений EAQ 10/3

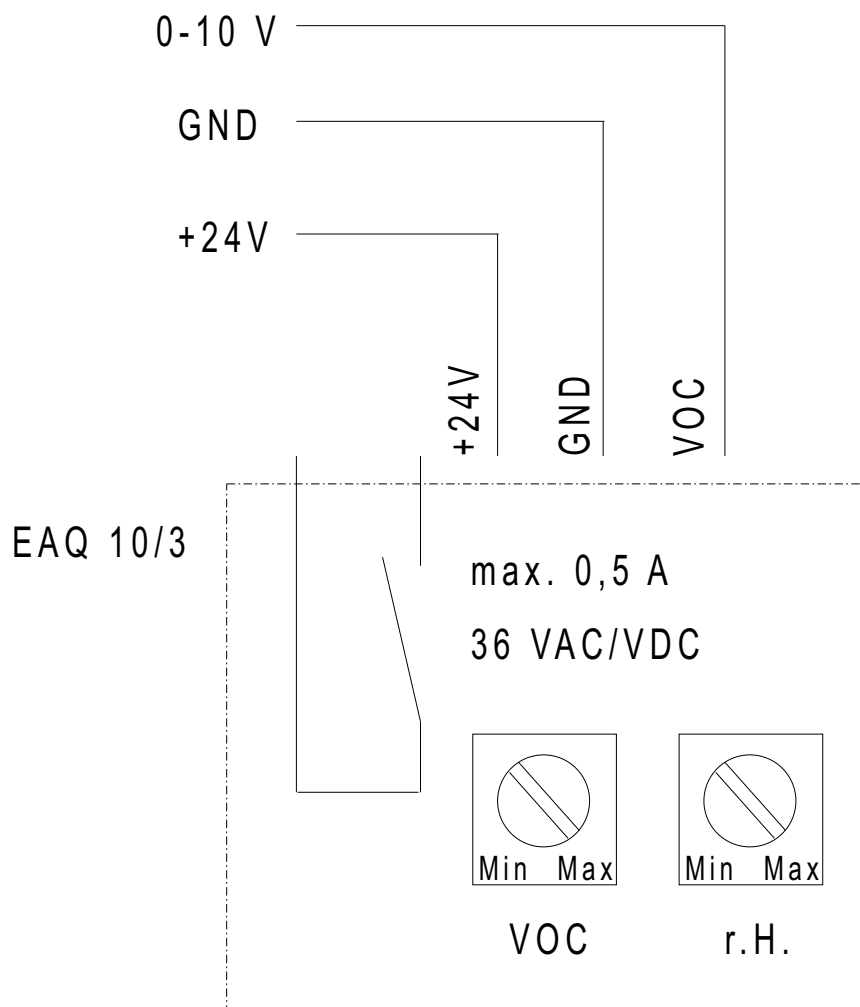

# EAQ 10/3

## Пример подключения беспотенциального контакта регулятора качества воздуха EAQ 10/3

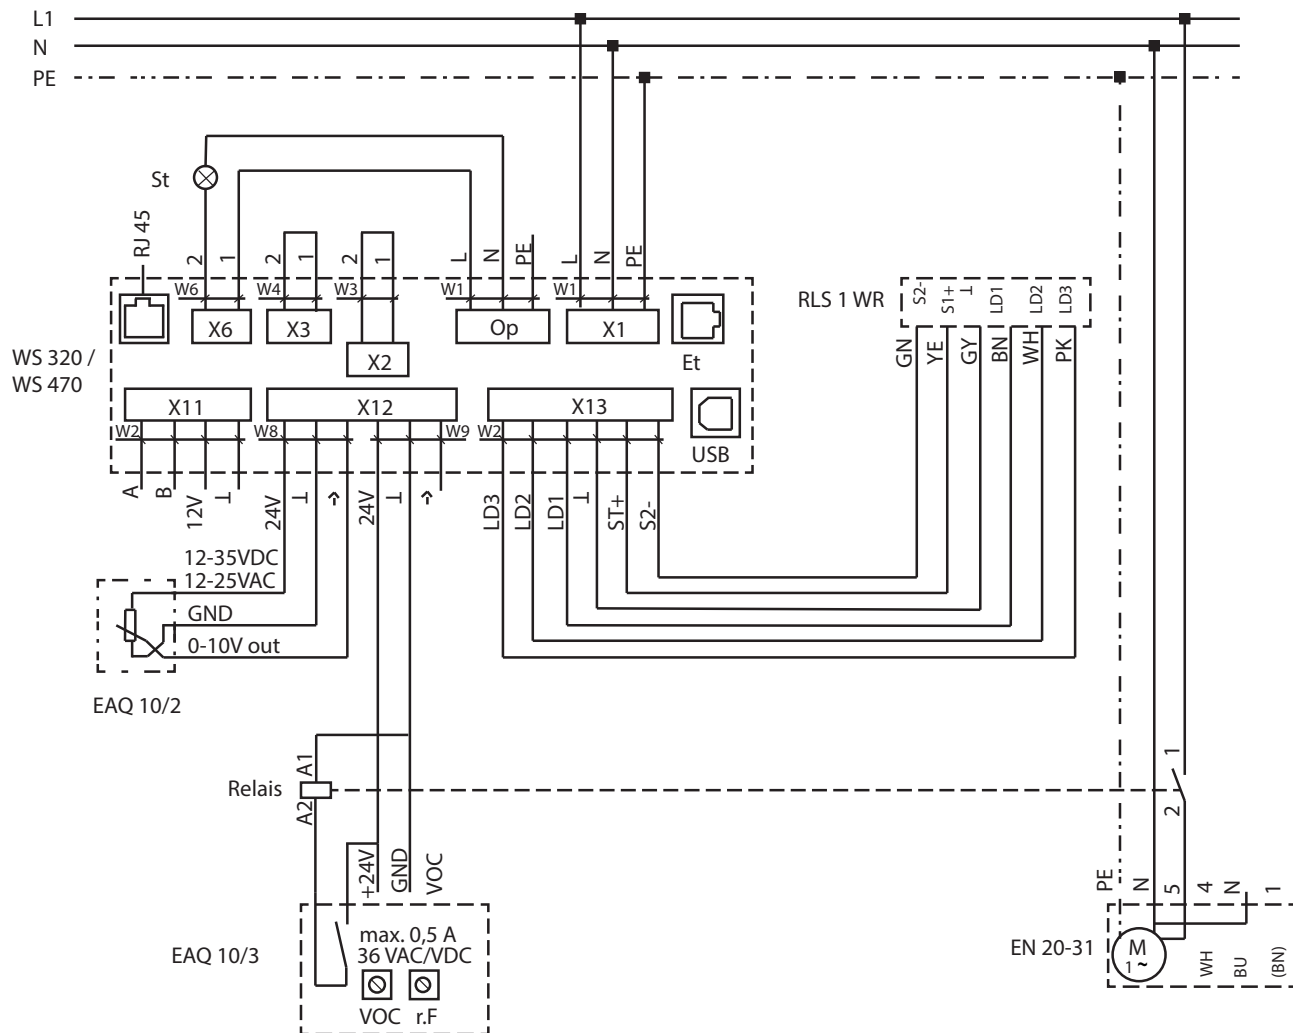

На схеме соединений EAQ 10/3 эксплуатируется в подвале, где проводятся праздники, вместе с внутристенным вентилятором EN.

Предохранитель обеспечивается заказчиком

St — сообщение о неисправности

Et — Ethernet

X1 — сеть

X2 — 12 В / 2 А

X3 — 230 В / 16 А

X6 — 230 В / 5 А

X11 — RS485

X12 — датчики

X13 — RLS

г.Н. — влажность