


Стандартное включение

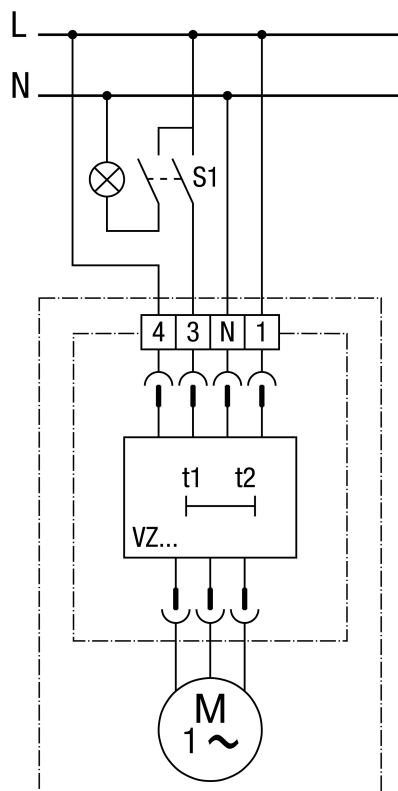

Вентилятор работает постоянно с базовой нагрузкой. При использовании помещения (S1=ВКЛ) через ок. 50 секунд вентилятор самостоятельно переключается на полную нагрузку.
При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация с конденсатором X2!

The diagram illustrates a three-phase motor control circuit. At the top, the main power supply lines are labeled L (Line) and N (Neutral). The circuit includes two switches, S1 and S2, and a thermal relay (VZ...). The thermal relay has four terminals at the top, labeled 4, 3, N, and 1. The motor (M) is represented by a circle with the letter M and a tilde symbol (~) inside, indicating it is an AC motor. The motor is connected to the three phase lines (L, L, L) and the neutral line (N) through the thermal relay. The thermal relay is also connected to the main power supply lines L and N. The thermal relay is labeled with t1 and t2, indicating its thermal characteristics.

При использовании помещения (S1=БКЛ) через ок. 50 секунд вентилятор самостоятельно переключается на полную нагрузку. Выключателем S2 можно выключать режим базовой нагрузки вручную.
При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация с конденсатором X2!