



Возможность переключения номинальной нагрузки без базовой нагрузки

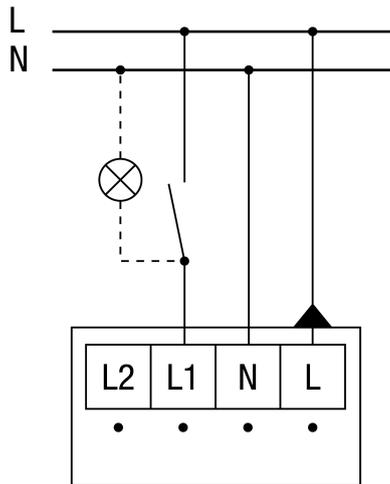


ER EC RF17


Возможность переключения номинальной нагрузки с постоянной базовой нагрузкой

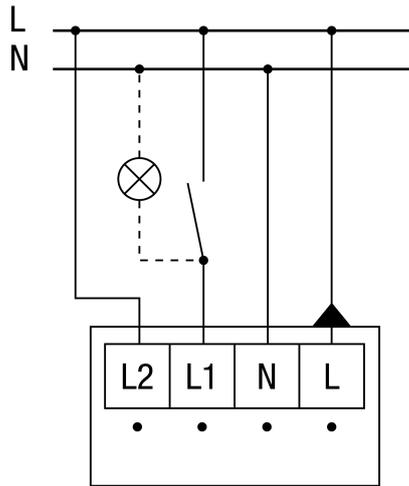

Возможность переключения номинальной и базовой нагрузки

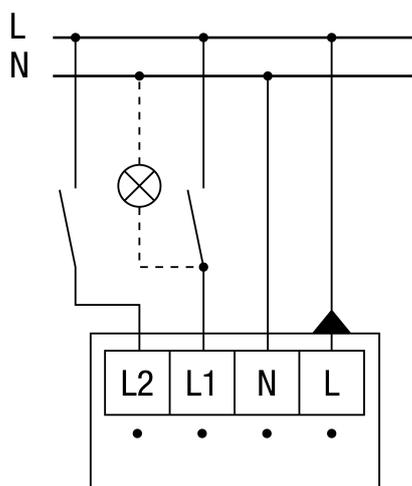

Возможность переключения номинальной нагрузки с помощью двух жил

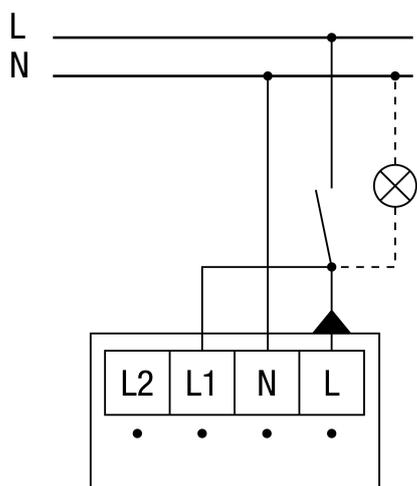

Возможность переключения базовой нагрузки с помощью двух жил

