


WS 120 Trio QRV

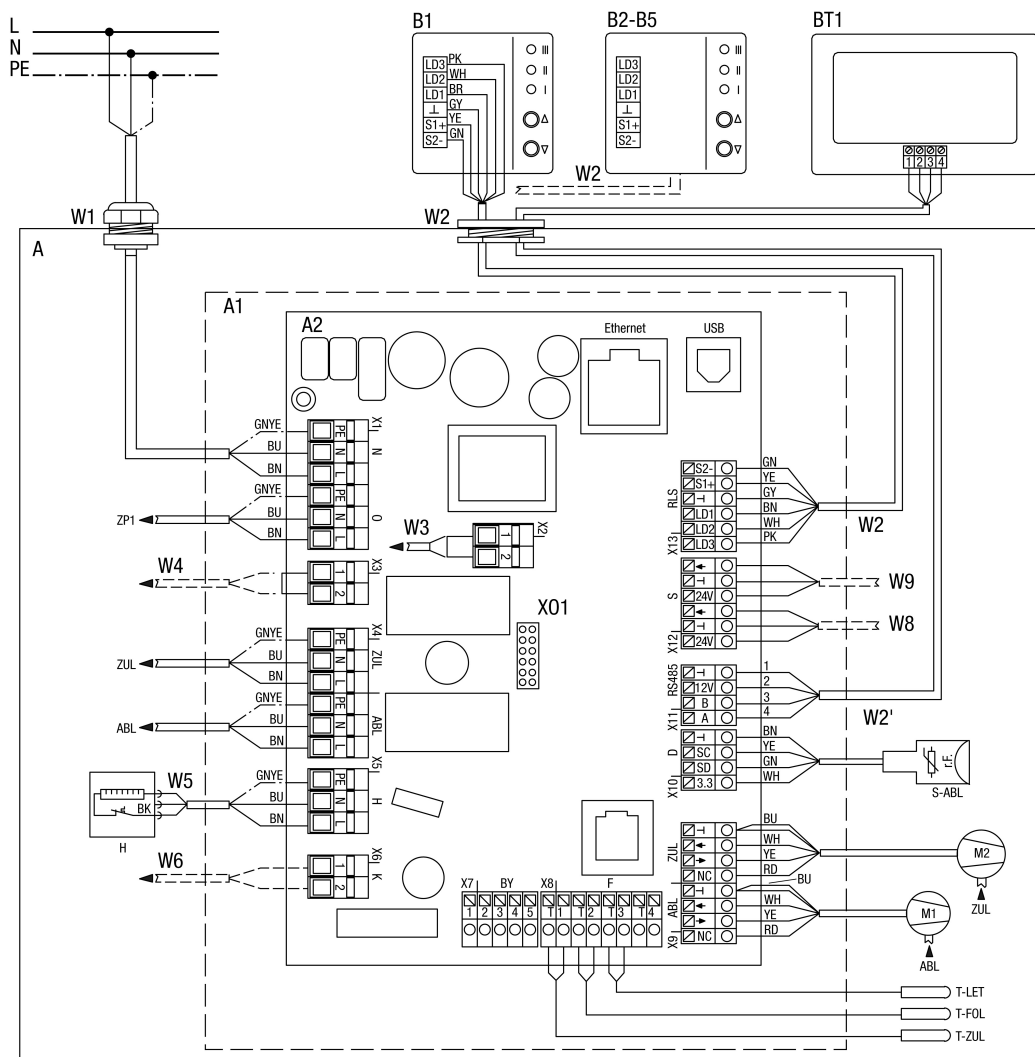

WS 120 Trio QRV

A — вентиляционный прибор WS 120 Trio
A1 - вставной электронный блок
A2 - система управления вентиляцией жилья
B — одиночный BDE RLS 1 WR
B2-B5 — параллельное присоединение макс. 5 RLS 1 WR
BT1 — BDE RLS T1 WS «Комфорт»
W1 - присоединительный провод 230 В пер.тока
W2 — экранированная линия управления (обеспечивается заказчиком) вентиляционного контроллера RLS 1 WR, например, LIYY 6 x 0,34 мм²
W2 — экранированная линия управления (обеспечивается заказчиком) вентиляционного контроллера RLS T1 WS, например, LIYY 4 x 0,34 мм²
W5 - присоединительный провод калорифера предварительного нагрева PTC
S1 - переключатель прибора
M1 - вентилятор вытяжного / удаляемого воздуха
M2 - вентилятор наружного / приточного воздуха
T-LET — датчик температуры на впуске воздуха (наружный воздух)
T-FOL - датчик температуры удаляемого воздуха
T-ZUL - датчик температуры приточного воздуха
S-ABL - комбинированный датчик вытяжного воздуха
N - сеть
O - опция
ZUL - приточный воздух
ABL - вытяжной воздух
H - калорифер
K - контакт
S - датчики
D - цифровой
F - датчик
BY - байпас
